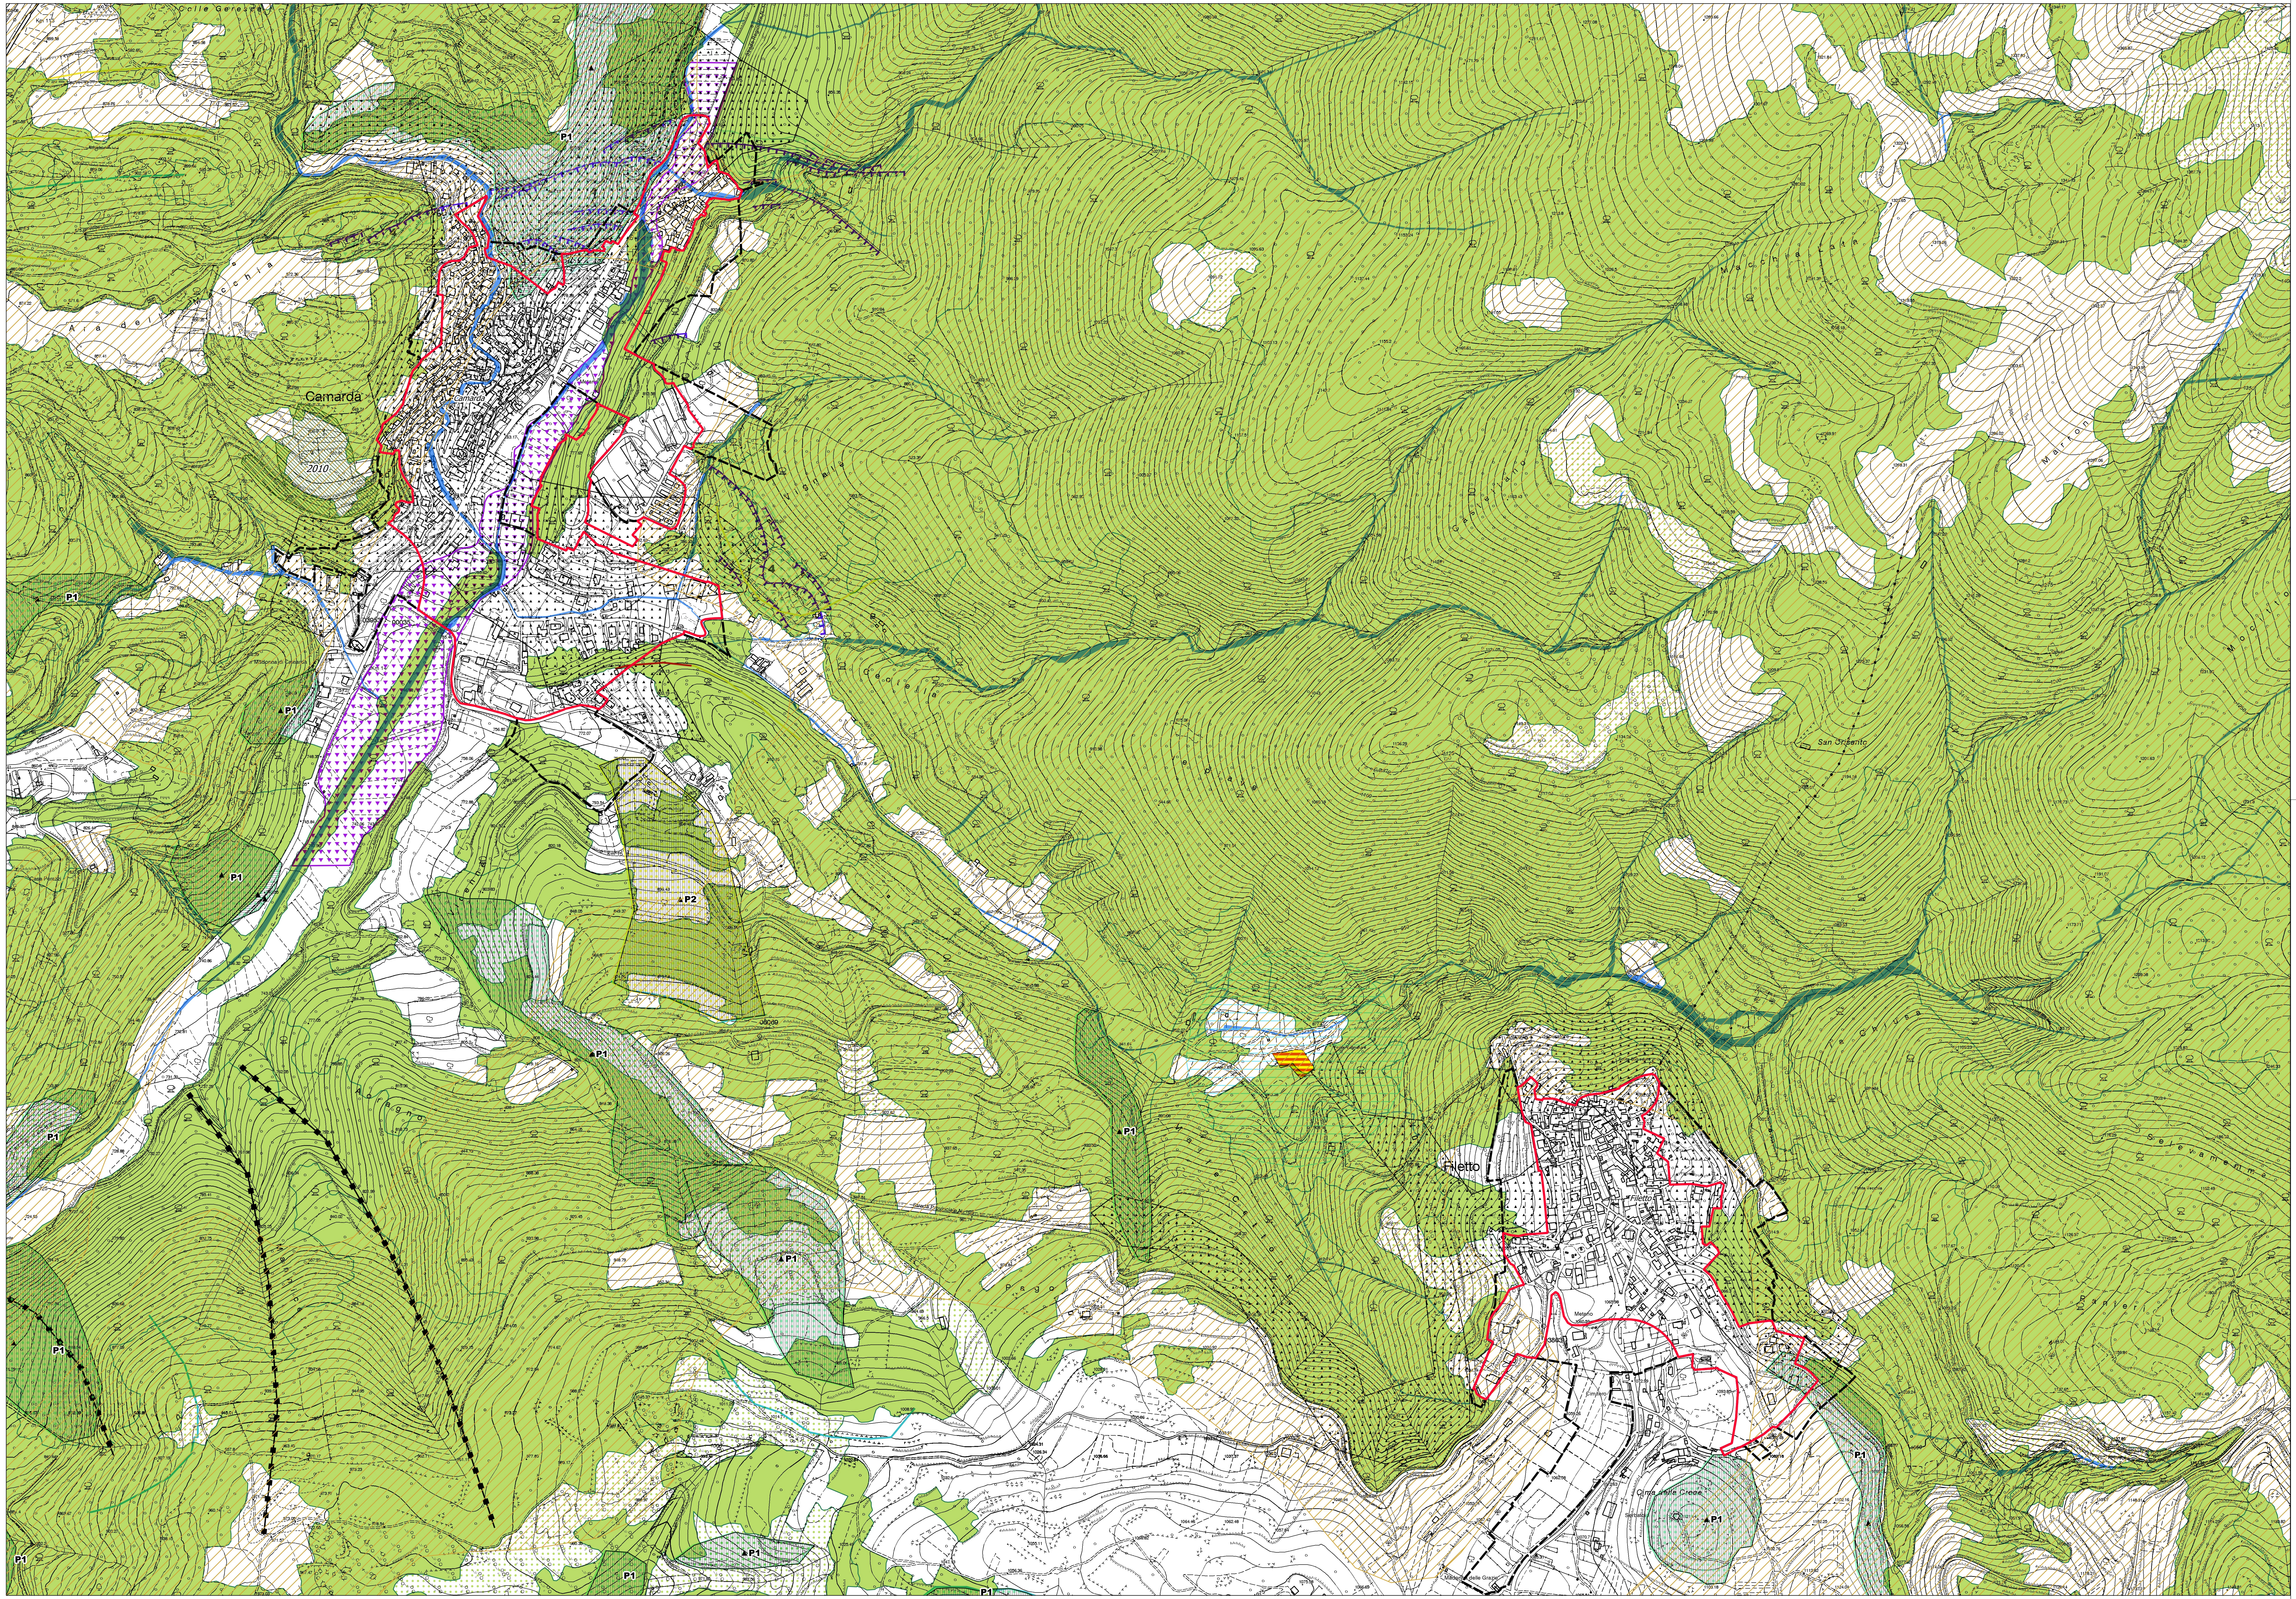

Legenda

- Confine comunale
- Inviluppo delle previsioni urbane del vigente PRG
- Proposta di inviluppo delle previsioni urbane del nuovo PRG

BENI E AREE DA TUTELARE

- Vincolo idrogeologico e forestale (R.D. 3267/23)

Beni forestali (Carta tipologico-forestale Reg. Abruzzo - 2009)

- Arbusteti e cespuglieti
- Foreste, boschi e rimboschimenti

Aree percorse da incendio anni 2006-2014 (Reg. Abruzzo)

- 2006 (anno di rif.)

Rischio incendi di interfaccia: perimetrazione delle fasce e delle aree (Piano della Protezione Civile comunale 2015)

Carta storica delle valanghe anni 1957-2013 (Reg. Abruzzo)

Cave attive (Piano delle att. estrattive - Reg. Abruzzo - 2015)

- Cave attive
- Area e impianti per attività estrattive (CUS)

Depuratori (Piano di Tut. delle Acque - Reg. Abruzzo - 2016)

- Depuratori
- Fascia rispetto depuratori 100 m (DCM 4/2/77 all. 4 punto 1.2)

Pozzi per acque destinate al consumo umano (Piano di tutela delle acque - Reg. Abruzzo - 2016)

- Pozzi
- Zona di tutela assoluta 10 m (D.Lgs. 152/06 art. 94)
- Zona di rispetto 200 m (D.Lgs. 152/06 art. 94)

Sorgenti di acque destinate al consumo umano (Piano di tutela delle acque - Reg. Abruzzo - 2016)

- Sorgenti
- Zona di rispetto 200 m (D.Lgs. 152/06 art. 94)
- Zona di tutela assoluta 10 m (D.Lgs. 152/06 art. 94)

Corsi d'acqua (CTR e Carta Catastale)

PIANI

PAI (Piano Assetto Idrogeologico)

Aree con rischio

- R1 - moderato
- R2 - medio
- R3 - elevato

Aree con pericolosità di frana

- P1 - moderata
- P2 - elevata
- P3 - molto elevata (inedificabilità)

Aree con pericolosità da scarpata

- Scarpate esterne ad aree urbanizzate o con previsione di urbanizzazione
- Scarpate ricadenti entro 100 m dalle aree urbanizzate o con previsione di urbanizzazione
- Scarpate ricadenti in area urbanizzata o con previsione di urbanizzazione

PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni)

Aree con rischio

- R1 - moderato
- R2 - medio
- R3 - elevato
- R4 - molto elevato

Aree con pericolosità

- P1 - moderato
- P2 - medio
- P3 - elevato
- P4 - molto elevato (inedificabilità)

Vasche di laminazione (OPCM 3504/2006 e OPCM 3614/2007)

CLASSIFICAZIONE SISMICA E MICROZONAZIONE

Zona sismica - OPCM 3274 del20/03/2003: 2 (0.25g)

Pericolosità sismica – OPCM 3519/2006: 0.250-0.275 g (accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante)

Aree suscettibili di instabilità

Instabilità da frana (livelli 1 e 3)

- 1 Instabilità di versante attiva
- 2 Instabilità di versante quiescente
- 3 Instabilità di versante inattiva
- 4 Instabilità di versante con stato di attività non definito (livello 1)
- Instabilità di versante con stato di attività non definito (livello 3)

Instabilità da faglia

- Linee di faglia

- Faglia attiva e capace - tratto certo e definito (FAC_a)
- Faglia attiva e capace - tratto incerto (FAC_b)
- Faglia potenzialmente attiva e capace - tratto certo
- Faglia potenzialmente attiva e capace - tratto incerto

- Zone di faglia

- Zona di rispetto (livello 3)
- Zona di rispetto della faglia di san Gregorio in via di validazione da parte del tavolo tecnico regionale (livello 1)
- Zona di attenzione (livello 3)
- Zona di attenzione di San Gregorio per la quale l'esito delle indagini di approfondimento ha accertato l'assenza di una faglia attiva e capace di rompere in superficie
- Zona di faglia (livello 3)
- Zona suscettibile di instabilità per faglia attiva e capace
- Deformazioni di faglia attiva e capace

Instabilità da cavità sotterranee

- Imbocco cavità (livello 3)
- Cedimenti differenziali - crollo di cavità (livello 1)

Instabilità da liquefazione (livello 1)

Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti da faglia e da frana (livello 1)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali oggetto di particolare attenzione (livello 3)

- Fattore di amplificazione 2.5 < FA < 3.0
- Zona a pericolosità geotecnica

Microzonazione sismica - Aree per le quali si consigliano ulteriori approfondimenti (livello 1 Preturo-Sassa e Bazzano-Monticchio-S.Elia)

Aree di approfondimento

- Eventuali liquefazioni e sinkhole
- Faglia attiva e capace
- Faglia potenzialmente attiva e capace
- Frana

Risultati preliminari dell'estensione della microzonazione sismica a tutto il territorio comunale

- Faglie attive e capaci
- Trincee gravitative
- Doline
- Aree potenzialmente suscettibili di liquefazione e cedimenti differenziali

COMUNE di L'AQUILA
Dipartimento per la Ricostruzione
SETTORE PIANIFICAZIONE

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

Prima stesura

Febbraio 2017

SINDACO
Massimo Cialente

ASSESSORE
Pietro Di Stefano

DIRIGENTE
Chiara Santoro

COORDINATORE
Daniele Iacovone

UFFICIO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Coordinamento interno
Maurizio Tollis

SETTORE PIANIFICAZIONE
Giovanni De Angelis
Beatrice De Minicis
Carmelina De Rose
Velia Di Gregorio
Ilaria Polcini
Claudio Ruscitti
Sandro Tosone

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA
Graziano Berardi
Lisa Di Carlantonio
Roberto Spagnoli

SETTORE AMBIENTE
Dina Del Tosto
Giuseppe Tomagra
Marco Vitaliani

SETTORE PATRIMONIO
Piero Tatano

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Francesco Moretti

CONSULENTE GIURIDICO
Paolo Urbani

TELOS
Territory Environment
Legislation for fan Open
Society - Giovanni Cafiero

UNIVERSITA' DI L'AQUILA
Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile-Architettura
Ambientale

B ELABORATI PER LA VALUTAZIONE

04 Carta della vulnerabilità, dell'integrità fisica e della salubrità

11 CAMARDA-FILETTO

scala 1: 5.000