



1° PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DELL'AQUILA

ALLEGATO **1**

Il Sindaco

Pierluigi Biondi

L'Assessore alla Ricostruzione Pubblica

Raffaele Daniele

Il Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica - Disability manager

Vincenzo Tarquini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Chiara Santoro

Progetto

Arch. PhD. Luca Marzi

Assistenza tecnica

Serena De Feo (Abruzzo Progetti)

Collaborazioni

Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimenti DICEAA e DSU

Istituto di Istruzione Superiore "Colecchi-Da Vinci" - L'Aquila

Tavolo Permanente delle Associazioni delle Persone con Disabilità

Rilevazione dei dati Aprile 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Colecchi-Da Vinci" - L'Aquila

Dirigente: Dott.ssa Elisabetta Di Stefano

PCTO - Percorso per le Competenze Trasversali per l'Orientamento

**Contributo alla realizzazione del 1° PEBA della Città dell'Aquila
SCHEDE RILIEVO ATTIVITA' COMMERCIALI
LUNGO CORSO VITTORIO EMANUELE II E CORSO FEDERICO II**

Classe 5A, con il Prof. Davide Eliseo

Classe 5B, con il Prof. Ramses Iannucci

Luglio 2022



1° PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DELL'AQUILA

Il contributo dei ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci – Colecchi” al 1° PEBA del Comune dell'Aquila

Il Comune dell'Aquila e l'Istituto di Istruzione Superiore «Da Vinci - Colecchi», condividendo l'idea di investire sulla sensibilizzazione degli studenti, come cittadini e come futuri professionisti, ai temi dell'inclusione e dell'accessibilità urbana, hanno stipulato una convenzione in virtù della quale l'Istituto ha attivato uno specifico PCTO, un Percorso per le Competenze Trasversali per l'Orientamento, riguardante la realizzazione di attività di rilievo nell'ambito della redazione del PEBA.

L'attività, che doveva svolgersi nell'anno scolastico 2020-2021, è stata inizialmente rinviata, d'accordo con la dirigente dott.ssa Elisabetta Di Stefano, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati nelle scuole per fronteggiare il Covid19.

La scuola in seguito ha confermato con grande entusiasmo l'interesse manifestato con la stipula dell'accordo, pertanto l'attività è stata svolta nei primi mesi del 2022 coinvolgendo le classi 5^A e 5^B, rispettivamente guidate dal Prof. Davide Eliseo e dal Prof. Ramses Iannucci.

Il PCTO ha previsto una breve fase formativa, curata dall'architetto Marzi, progettista del PEBA, che si è svolta nei locali della scuola in due distinte occasioni, con la partecipazione molto attiva degli studenti.



Nel corso del primo incontro, tenutosi il 16 dicembre 2021, sono stati illustrati ai ragazzi i principali riferimenti della legislazione in materia di barriere architettoniche e dell'ICF, i fondamenti dell'universal design e gli obiettivi del 1° Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune dell'Aquila.

Il secondo incontro, tenutosi il 29 marzo 2022, è stato dedicato all'illustrazione della scheda-rilievo sulla base della quale è stato chiesto ai ragazzi di svolgere una campagna di verifica speditiva dell'accessibilità dei locali

pubblici o di pubblico esercizio disposti lungo il principale asse commerciale della città, dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale.

Successivamente, il 30 marzo 2022 è stato svolto un sopralluogo con i ragazzi, accompagnati dai due docenti, in cui è stata illustrata sul campo l'attività di raccolta dati e di compilazione della scheda-rilievo.

Nelle settimane successive, i ragazzi, con la supervisione dei due docenti, hanno effettuato la campagna di rilievo. Di seguito sono riportate le schede-rilievo, accompagnate da documentazione fotografica. Ogni immagine è contrassegnata dal numero della scheda-rilievo cui si riferisce.

Il rilievo svolto dalle ragazze e dai ragazzi dell'I.I.S. «Da Vinci-Colecchi» non ha alcun effetto vincolante per le strutture e le proprietà private oggetto di studio - in quanto non di stretta competenza del PEBA comunale - ma rappresenta un'utile ricognizione, attraverso lo sguardo di giovani cittadine e cittadini, dell'accessibilità del centro urbano nel suo complesso, un contributo alla sensibilizzazione collettiva per una città progressivamente inclusiva, un orientamento per futuri interventi di manutenzione della «frontiera» tra spazi pubblici e privati aperti al pubblico, quasi sempre inaccessibile, per la cui risoluzione – semplicemente attraverso un buon progetto - è necessario il contributo di tutti.

Il rilievo, eseguito su 191 unità, ha restituito il seguente quadro riassuntivo relativo all'analisi delle condizioni di pre accessibilità delle strutture con funzioni aperte al pubblico:

Strutture rilevate- Analisi dei pre requisiti di accessibilità		100	100%
Accessibile a persona su sedia aruote		29	29%
Accessibile con difficoltà a persona su sedia aruote		19	19%
Non Accessibile a persona su sedia aruote		48	48%
Non valutata		4	4%
























41

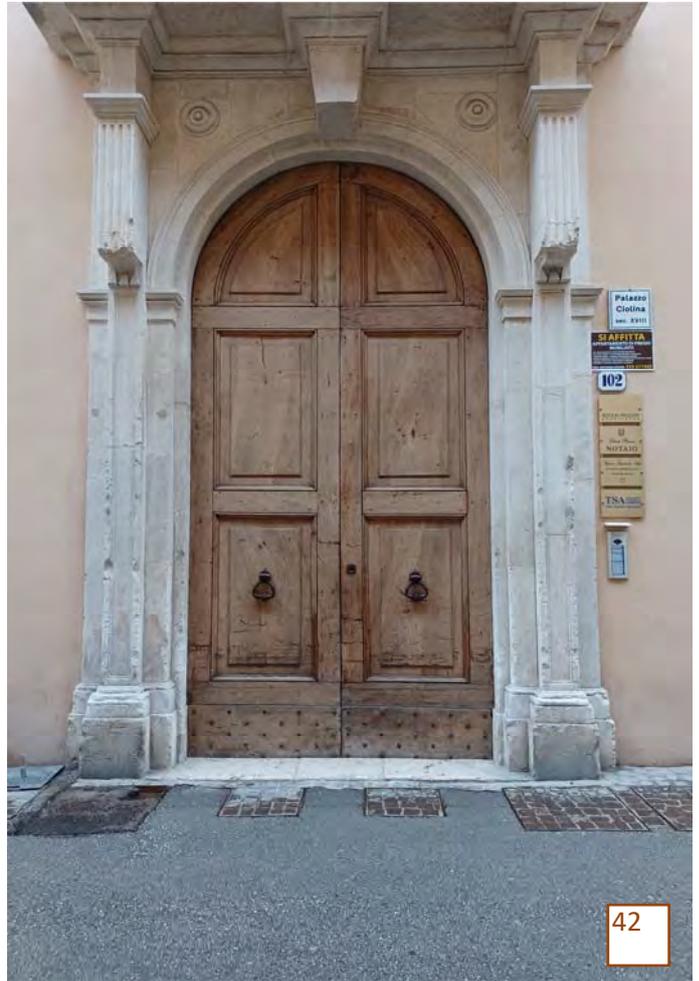


42



43



44

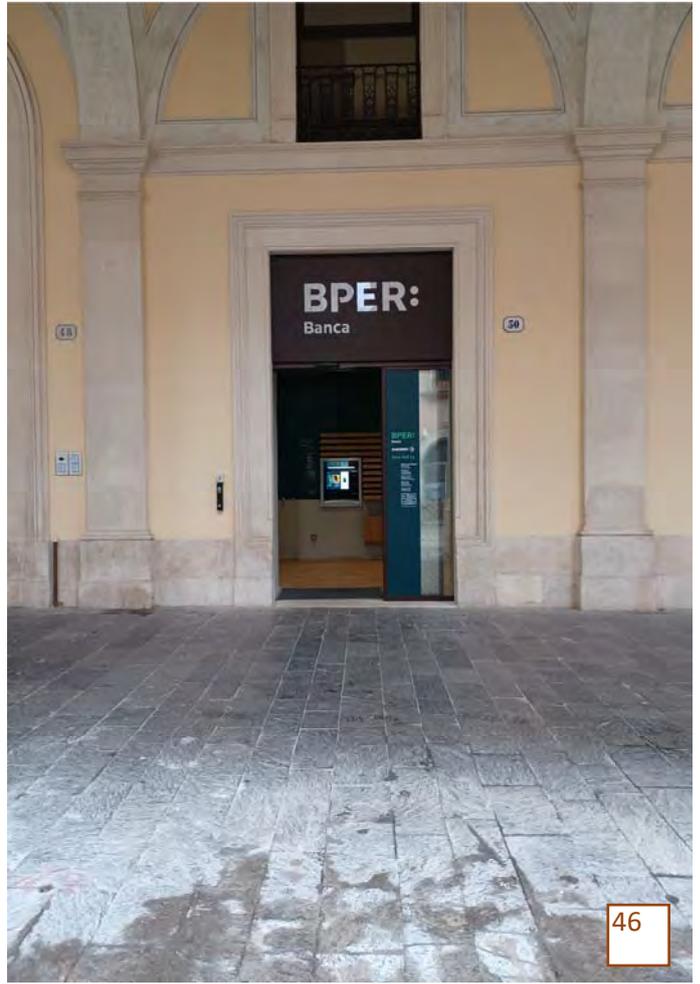









61




62





63



64

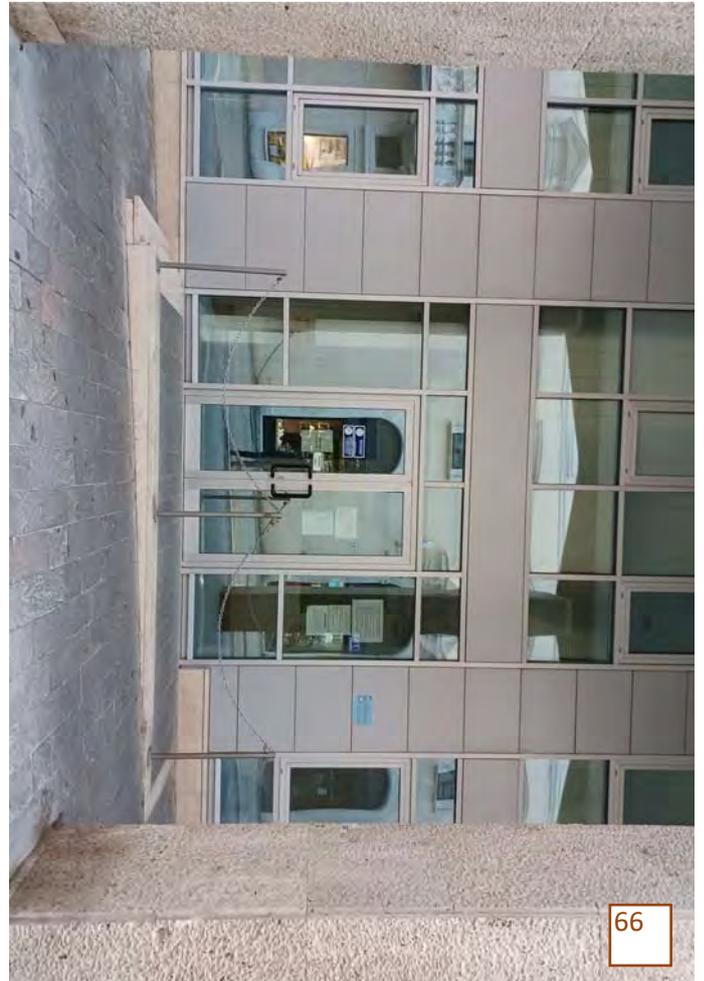

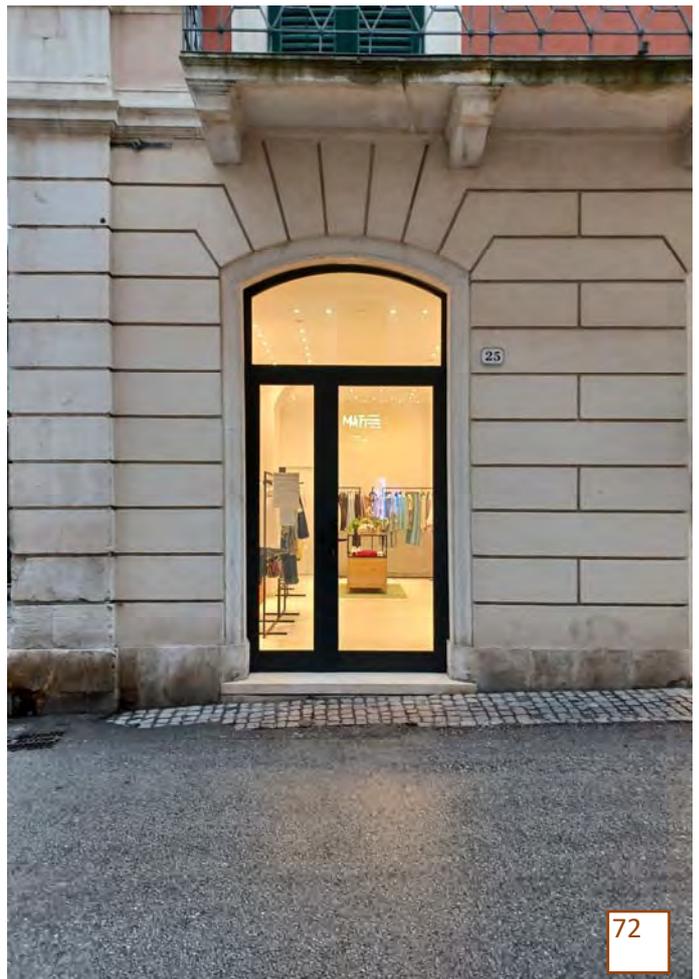

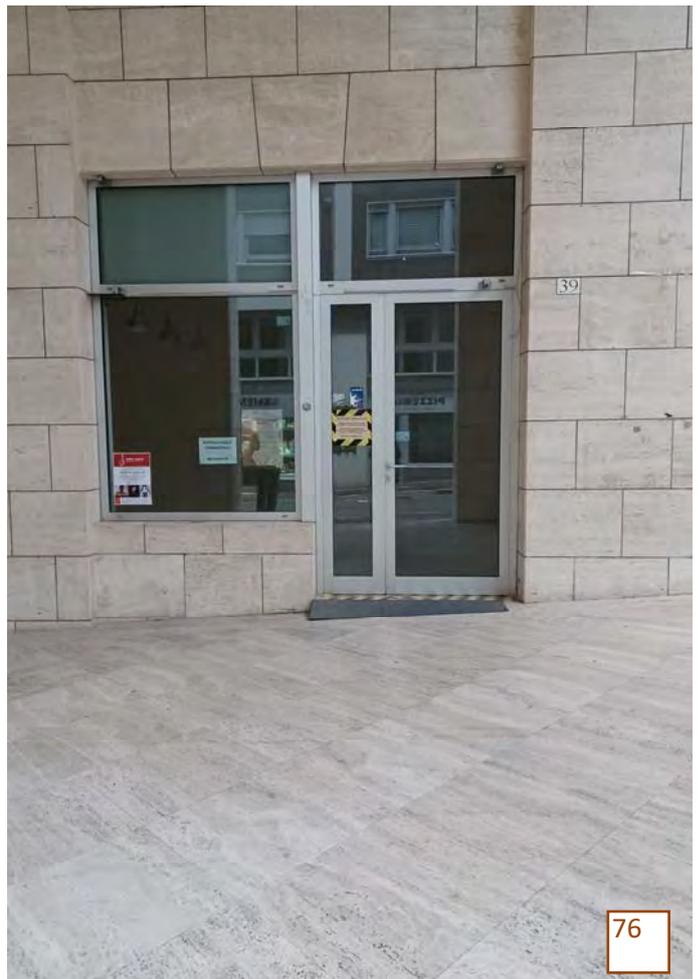





1 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**
 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

fondazione cassa di risparmio

196

08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Batt. degli alpini

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Note: _____
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



2

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

farmacia

194

08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE

 3 NON ACCESSIBILE

 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Batt. degli alpini

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Scala
 Rampa
 Servoscala
 Elevatore Verticale
 Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Scala
 Rampa
 Servoscala
 Elevatore Verticale
 Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Non Presenti
 Note: _____

Note:

Distribuzione Interna - Schema



3

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

Oreficeria Cavallo

192

08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

Argenti Cavallo

188

08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 3 NON ACCESSIBILE
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Scala
 Rampa
 Servoscala
 Elevatore Verticale
 Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

21 Altezza Bancone

 < 80
 80-90
 90-100
 > 100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Scala
 Rampa
 Servoscala
 Elevatore Verticale
 Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Non Presenti
 Note: _____

Note:

Distribuzione Interna - Schema



5

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

Studio fotografico Pettine

186

08/042022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

 CORSO VITTORIO EMANUELE 182 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

 AVV. PAONE 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

 STRADA PUBBLICA ASFALTATA

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90 Cm.
 > Cm 90

6 Pavimentazione

 Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60 Cm.
 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti Note: _____
 Non Presenti

 Note: _____


Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:


.....
.....
.....
.....
.....

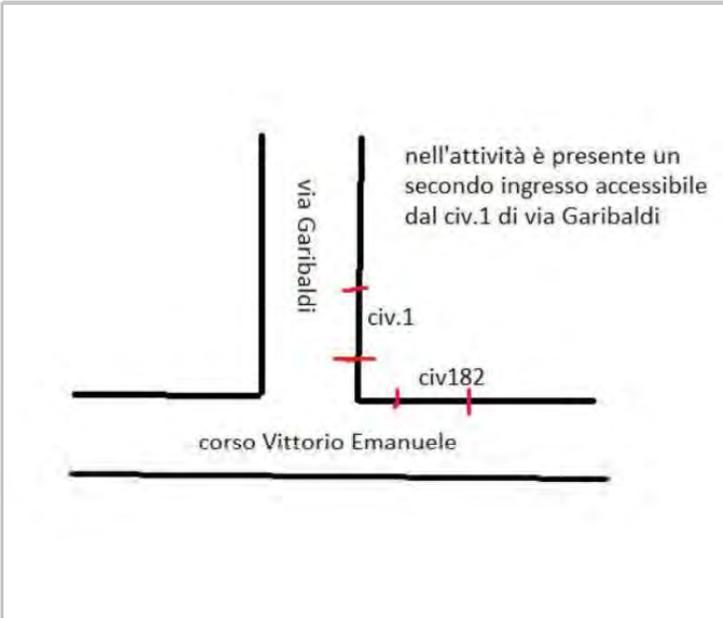

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

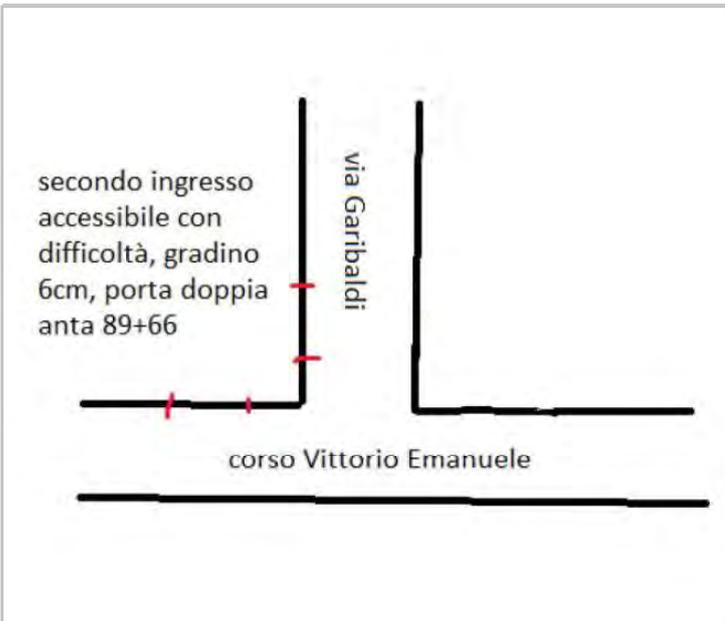

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

CORSO VITTORIO EMANUELE 180 8/04/2022

INDIRIZZO

MAURIZIO PROPEZI PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

PIAZZA BATTAGLIONE DEGLI ALPINI

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 530

6 Pavimentazione

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 20 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 155 Cm. 90+65

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



11 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Sweet sweet way 174 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza battagliaone degli alpini; distanza 150m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
 Complanare Raccordato Non Raccordato
 Con Marciapiede Senza Marciapiede
 < Cm 90 > Cm 90 Cm. 530

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
 Non Presenti Lievi Accentuate
 Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato
 Cm. 10
 Numero Gradini. 1
 Gradino Scala Rampa Servoscala
 Elevatore Verticale Ascensore
 Cm. 110

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'
 < 60 60-130 > 130 Cm.
 Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
 Ampiezza Minima Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora
 < 80 80-90 90-100 > 100
 Note: Ristretta con difficile movimento per disabili

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
 Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:
 < 60 60-130 > 130 Cm.

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
 Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.
 Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Presenti Non Presenti Note:

Note:
 In alcune parti del locale i passaggi interni sono < 90 per la disposizione interna

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Accessori

Bagni

--	--	--


Aluni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale)

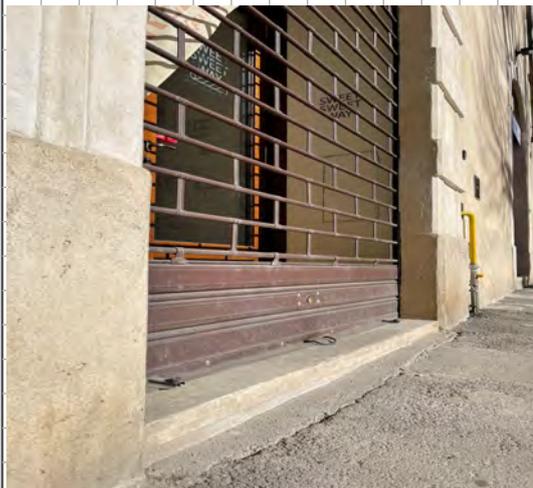

(Dislivello d'ingresso)

12 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Sweet sweet way 172 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza battaglione degli alpini; distanza 150m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

2 Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 < Cm 90 > Cm 90 Cm. **530**

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

6 Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante

7 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Non Presenti Lievi Accentuate

9 Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

10 Principale Secondario Secondario Adattato

11 Cm. **20** Numero Gradini. **1**

12 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Cm. **110**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

14 Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'

15 < 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

16 Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

20 Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 <80 >100 80-90 90-100

21/a Note:

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

22 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 < 60 60-130 > 130 Cm.

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

27 Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

31 Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenti Non Presenti Note:

Note:
L'ingresso secondario è utilizzato come vetrina, quindi non accessibile

Note: Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica

--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso secondario)



(Dislivello d'ingresso)

13 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Ingresso abitazione

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza battagliaone degli alpini; distanza 160m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa Note: _____

22 Collegamenti - Interni Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note: _____

Note: _____



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Accessori

Bagni

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica

--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale abitazione)



(Dislivello d'ingresso)



(Citofono abitazione)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica	
---	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale)



(Dislivello d'ingresso)

15 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Ingresso abitazione **166** **08/04/2022**

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza battagliaione degli alpini; distanza 175m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
 Complanare Raccordato Non Raccordato
 Con Marciapiede Senza Marciapiede
 < Cm 90 > Cm 90 Cm. **530**

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
 Non Presenti Lievi Accentuate
 Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato
 Cm. **9**
 Numero Gradini. **1**
 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Cm. **80**
 Cm. **80**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'
 < 60 60-130 > 130 Cm. **175**
 Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
 Ampiezza Minima Porte Interne: _____
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 <80 >100
 80-90
 90-100
 Note: _____

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala
 Piano Rialzato Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Larghezza Cm: _____
 Profondita' Cm: _____
 Ampiezza Porta: _____
 < 60
 60-130
 > 130
 Cm. _____

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
 Altezza In Cm. _____
 Profondita' In Cm. _____
 Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
 Ampiezza Minima Porte Interne: _____
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Presenti Non Presenti Note: _____

Note:

Distribuzione Interna - Schema



--	--	--

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica	
---	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale abitazione)



(Citofono abitazione)

16 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

164

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Distanza 180m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. **530**

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. **9**
 Numero Gradini. **1**

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. **90**
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Distribuzione Interna - Schema



--	--	--

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica	
---	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale)



(Dislivello d'ingresso)

17 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Sos 23 162 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili, presenza di 2 gradini all'ingresso.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Distanza 190m; posti auto 3

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. **530**

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. **3 - 4**
Numero Gradini. **2**

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. **85**
Cm. _____

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm. _____
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: _____
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: **Ristretta, con difficile movimento per disabili**

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: _____
Profondita' Cm: _____
Ampiezza Porta: _____

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm. _____

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. _____
Profondita' In Cm. _____

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: _____
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

In riferimento al n.11: all'ingresso della struttura è presente un doppio gradino con differente dislivello

Note: Distribuzione Interna - Schema



--	--	--

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica

--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale)



(Dislivello d'ingresso)



(Dislivello interno)

18 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Il pozzo dei desideri 160 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 Cm.
 > Cm 90

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 Cm.
 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore
 Scala Verticale
 Rampa Ascensore
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Il giorno 08/04/2022 non è stato consentito il rilievo dell'esercizio commerciale.

Note: Distribuzione Interna - Schema




<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Aluni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica	
--	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

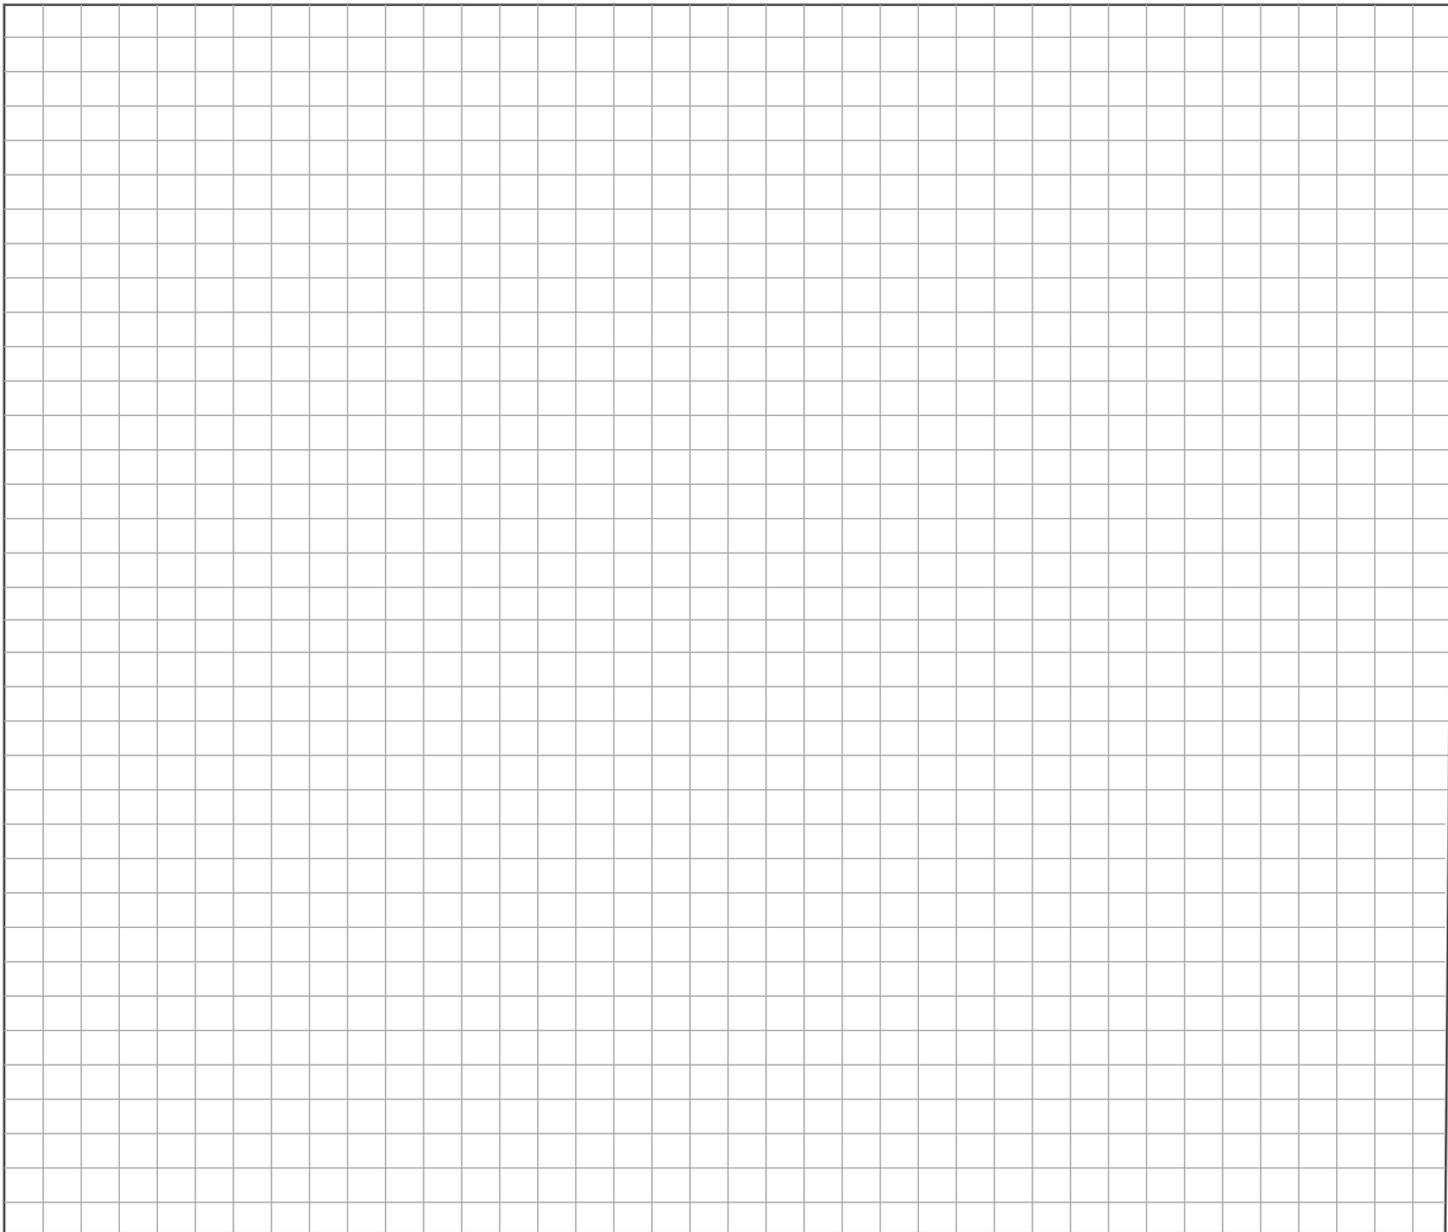

- Spazio Esterno Accesso Alla Struttura Spazio Interno Totem Inf. Bagni

19 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Ingresso abitazione 158 22/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Pericolo veicolare in strada pubblica, mancanza percorso disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Distanza 220 m; posti auto 3

<p>2 Tipologia Parcheggio</p> <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<p>3 Collegamento Parcheggio - Percorso</p> <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<p>4 Tipologia Percorso/i</p> <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede	<p>5 Larghezza Minima Percorso</p> <input type="checkbox"/> < Cm 90 Cm. 530 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90
---	--	---	--

<p>6 Pavimentazione</p> <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<p>7 Dislivelli Sul Percorso</p> <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<p>8 Pendenze Affaticanti</p> <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<p>9 Ostacoli Sul Percorso</p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---	--

<p>10 Tipologia Ingresso</p> <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	<p>11 Altezza Dislivello Di Ingresso</p> Cm. 2.5 Numero Gradini. 1	<p>12 Superamento Dislivello Di Ingresso</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	<p>13 Ampiezza Aperture/a</p> Cm. 90
--	---	---	---

<p>14 Caratteristica Porte Di Ingresso</p> <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	<p>15 Altezza Citofono Campanello</p> <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. 146 <input checked="" type="checkbox"/> > 130	<p>15/a Chiamata Condizionata</p> <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
--	--	---	---

<p>16 Localizzazione Funzione</p> <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani	<p>17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni</p> Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<p>19 Dislivelli Interni</p> <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	--

<p>20 Segnaletica Per Non Vedenti</p> <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	<p>21 Altezza Bancone</p> <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	<p>21/a Aree di Attesa</p> Note: _____
--	---	--

<p>22 Collegamenti - Interni</p> <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	<p>23 Localizzazione Ascensore</p> <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	<p>24 Ascensore: Dimensioni</p> Larghezza Cm: _____ Profondita' Cm: _____ Ampiezza Porta: _____	<p>25 Altezza Pulsantiera</p> <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. _____
--	--	---	---

<p>27 Raggiungibilita'</p> <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	<p>28-29 Altezza Comandi - Profondita'</p> Altezza In Cm. _____ Profondita' In Cm. _____	<p>30 Sistema Di Lettura Non Vedenti</p> <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

<p>31 Raggiungibilita'</p> <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	<p>32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni</p> Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<p>34 Presenza Di Ausili</p> <input type="checkbox"/> Presenti Note: _____ <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	--	--

Note:

Distribuzione Interna - Schema



--	--	--

Alunni: Di Biagio Angelo, Buoncompagno Veronica

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



(Ingresso principale abitazione)



(Dislivello d'ingresso)



(Citofono abitazione)

Intestazione

20

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziato abbigliamento 156 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

180 m da posti auto

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
---	--	---	---

6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="0.5 / 2.5"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="96"/> Cm. <input type="text"/>
---	--	---	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
---	--	--

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	---

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____ _____ _____
---	--	---


22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
--	---	---	---

Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti Note: _____ _____
--	--	---

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

21

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Agenzia immobiliare 154 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

190 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
---	--	---	---

6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
--	--	--	---

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input type="checkbox"/> Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="7 / 11"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="76"/> Cm. <input type="text" value="152"/>
---	---	---	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--	---

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	---

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____ _____ _____
---	--	---


22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
--	---	---	---

Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti Note: _____ _____
--	--	---

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



--	--

- Spazio Esterno
 Accesso Alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Intestazione

22

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Agenzia immobiliare 152 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
190 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
--	---	--	--

6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text"/> 16 / 20 Numero Gradini. <input type="text"/> 1	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text"/> 76 Cm. <input type="text"/> 152
--	---	---	---

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	--	---	--

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
--	---	------------------------------------


22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
---	--	--	--

Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti Note: _____ <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Spazio Esterno
 Accesso Alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Intestazione

23 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA
Pelletteria 150 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
200 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso
 < Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 19 / 23
 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 76
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello < 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata
 Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone < 80 > 100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa
 Note: _____

22 Collegamenti - Interni Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'
 Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita' Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti
 Note: _____

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

24

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziato abbigliamento 148 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

200 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio: Posto Privato, Garage Convenzionato, Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso: Complanare, Raccordato, Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i: Con Marciapiede, Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso: < Cm 90, > Cm 90 Cm. []

6 Pavimentazione: Continua, Non Sdruciolevole, Sconnessa, Sdruciolevole, Mancante
7 Dislivelli Sul Percorso: Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5, Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati, Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti: Non Presenti, Lievi, Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso: Presenti, Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso: Principale, Secondario, Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso: Cm. 8.5 / 13, Numero Gradini. 1
12 Superamento Dislivello Di Ingresso: Gradino, Elevatore Verticale, Scala, Ascensore, Rampa, Servoscala
13 Ampiezza Aperture/a: Cm. 86.5

14 Caratteristica Porte Di Ingresso: Anta Unica Con Apertura Esterna, Apertura Automatica, Anta Unica Con Apertura Interna, Con Bussola, Doppia Anta Con Apertura Esterna, Girevole, Doppia Anta Con Apertura Interna, A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello: < 60, 60-130, > 130 Cm. []
15/a Chiamata Condizionata: Presente, Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione: Piano Interrato, Piano Terra, Piano Rialzato, Piano Primo, Secondo, Ecc., Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni: Ampiezza Minima Porte Interne: [], Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni: Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5, Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati, Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti: Non Presente, Segnaletica Braille E Sonora, Segnaletica Braille, Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone: < 80, > 100, 80-90, 90-100
21/a Aree di Attesa: Note: []


22 Collegamenti - Interni: Gradino, Elevatore Verticale, Scala, Rampa, Ascensore, Servoscala
23 Localizzazione Ascensore: Piano Rialzato, Piano Abbassato, Piano Rialzato Raccordato, Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni: Larghezza Cm: [], Profondita' Cm: [], Ampiezza Porta: []
25 Altezza Pulsantiera: < 60, 60-130, > 130 Cm. []

Accessori

27 Raggiungibilita': Raggiungibile, Raggiungibile Con Difficolta', Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita': Altezza In Cm. [], Profondita' In Cm. []
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti: Presente, Non Presente

31 Raggiungibilita': Raggiungibile, Raggiungibile Con Difficolta', Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni: Ampiezza Minima Porte Interne: [], Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili: Presenti, Non Presenti Note: []

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

25

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziato abbigliamento 144 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
210 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
--	---	--	--

6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="10 / 14"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="90"/> Cm. <input type="text"/>
--	---	--	---

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
--	--	---	--

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
--	---	------------------------------------


22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
---	--	--	--

Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti Note: _____
---	---	---

Note:




<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

--	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

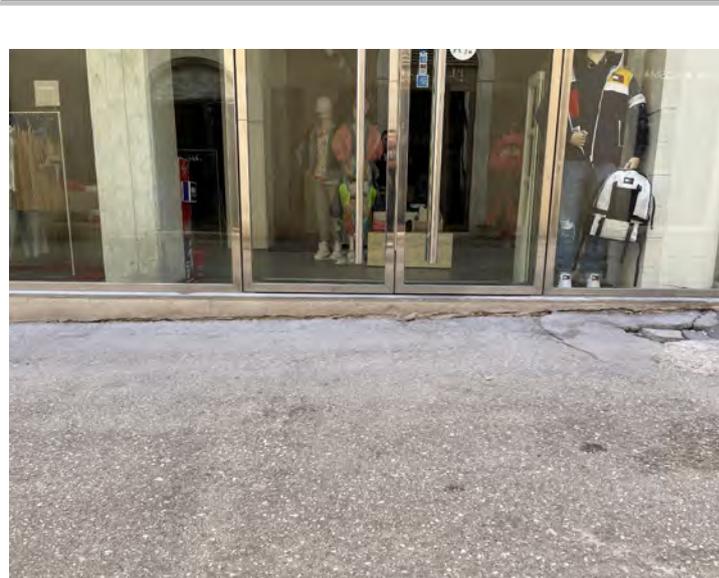

--	--

Spazio Esterno Accesso Alla Struttura Spazio Interno Totem Inf. Bagni

Intestazione

26

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Esercizio commerciale / oggettistica varia 142 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

220 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

--	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



--

--

Spazio Esterno Accesso Alla Struttura Spazio Interno Totem Inf. Bagni

Intestazione

27

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Centro estetico / servizi disabili 140 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

230 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

< 80 > 100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Spazio Esterno Accesso Alla Struttura Spazio Interno Totem Inf. Bagni

Intestazione

28

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziato abbigliamento 138 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
230 m da posti auto

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Non ci sono posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. _____
--	---	--	---

6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <u>5 / 13</u> Numero Gradini. <u>1</u>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <u>98.5</u> Cm. _____
--	--	--	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. _____ <input type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	--	--

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
--	---	------------------------------------


22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/>	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: _____ Profondita' Cm: _____ Ampiezza Porta: _____	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. _____
--	--	---	---

Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. _____ Profondita' In Cm. _____	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti Note: _____
---	--	---

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

--	--

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

108 38 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Locale ristrutturato ancora inattivo 108 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Non sono presenti impedimenti che ostacolino il raggiungimento del locale

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Piazza del Teatro, distanza di 180m, 2 posti auto riservati

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 570

6 Pavimentazione

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 92

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

106

39

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziio

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Non sono presenti impedimenti per raggiungere il locale

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Piazza del Teatro, 210m, due posti auto riservati

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

104A 40 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Pizzeria 104A 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Per raggiungere il locale non sono presenti ostacoli; una volta raggiunto il locale puo' esserci difficolta' in quanto la soglia di accesso ha un alto gradino di 10cm

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.
Basilica di San Bernardino, 170m, due posti auto

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 118

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 10 Numero Gradini. 1
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. 80

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone < 80 80-90 90-100 > 100
21/a Aree di Attesa Note: adeguata

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:
Bagno per ciechi non disponibile



Intestazione

104 41 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Negoziio

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno
per raggiungere il locale non sussistano difficoltà

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Basilica di San Bernardino, -160m, due posti auto

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini.
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100
21/a Aree di Attesa Note: _____

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.


Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note: _____

Note: _____



Intestazione

102 42 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Uffici

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Non sono presenti ostacoli per raggiungere la struttura

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Basilica di San Bernardino, -150m, due posti auto

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini.
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 80-90 90-100 >100
21/a Aree di Attesa Note: _____

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.


Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note: _____

Note: _____



Intestazione

56

43

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Locale Inattivo 56 08/04/2022

INDIRIZZO

Via Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Locale facilmente raggiungibile su entrambi i punti.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Via Sallustio, 100m, 2 posti auto.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 120

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2
Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 87
Cm. -

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Le informazioni riguardo gli spazi interni non sono presenti data la mancata possibilità di entrare all'interno dell'edificio.

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

54 44 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Locale Inattivo 54 08/04/2022

INDIRIZZO

Via Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Il percorso esterno non presenta ostacoli rilevanti, mentre la soglia di accesso non rende possibile il raggiungimento in autonomia dell'interno dell'edificio.

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Via Sallustio, 110m, 2 posti auto.

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 120

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 7
Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 87
Cm. -

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

52 45 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Locale inattivo 52 08/04/2022

INDIRIZZO

Via Corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Locale facilmente raggiungibile su entrambi i punti.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Via Sallustio, 120m, 2 posti auto.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 120

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 2 Numero Gradini. 1
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. 87 Cm. -

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 80-90 90-100 >100
21/a Aree di Attesa Note:

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

50 46 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Banca 50 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Strada pubblica-asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 120

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 0 Numero Gradini. -
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. 107 Cm. -

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm. 100
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 80-90 90-100 >100
21/a Aree di Attesa Note:

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.


Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:



Intestazione

47 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

BPER Banca 48 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Emanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Il percorso, sul marciapiede, è fruibile senza particolari ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggi pubblici a 200m, sono presenti 2 posti auto per disabili.

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 300

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 0 Numero Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a Cm. 150 Cm. 260

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volontà'

15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm. 125

15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 105 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa Note: Ampia sala di attesa

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: 80 Profondità Cm: 220 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm. 110

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni


31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:

Il bagno è raggiungibile attraverso una scala dotata di montascale.

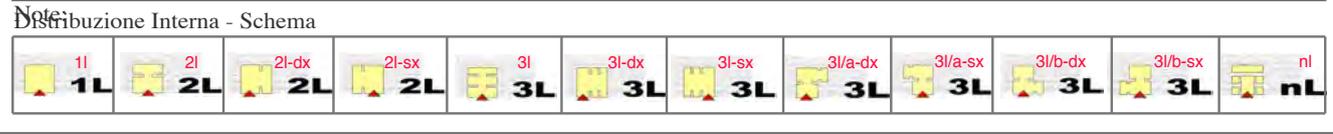

Intestazione

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Esercizio commerciale non attivo 46 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Il percorso, sul marciapiede, è fruibile senza particolari ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggi pubblici a 200m, sono presenti 2 posti auto per disabili.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note: _____

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

49 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Esercizio commerciale non attivo 44 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Il percorso, sul marciapiede, è fruibile senza particolari ostacoli

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggi pubblici a 200m, sono presenti 2 posti auto per disabili.

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 300

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 5
Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90
Cm. 45

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

50 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Esercizio commerciale non attivo 42 08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Il percorso, sul marciapiede, è fruibile senza particolari ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggi pubblici a 200m, sono presenti 2 posti auto per disabili.

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 300

6 Pavimentazione

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 7 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90 Cm. 85

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

40 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

vittorio emanuele II

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

Cm.
 Numero Gradini.

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

<80 >100
 80-90
 90-100

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Ascensore
 Servoscala

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

< 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

38 08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

vittorio emanuele II

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. **300**

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

Cm. **10**
Numero
Gradini. **1**

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

Cm. **107**
Cm. **66**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

<80 >100
 80-90
 90-100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore
 Scala Verticale
 Rampa Ascensore
 Servoscala

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

vittorio emanuele II

 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90 Cm.
 > Cm 90

6 Pavimentazione

 Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60 Cm.
 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

vittorio emanuele II

 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90 Cm.
 > Cm 90

6 Pavimentazione

 Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60 Cm.
 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

vittorio emanuele II

 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90 Cm.
 > Cm 90

6 Pavimentazione

 Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60 Cm.
 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

57 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Esercizio commerciale non attivo 28 08/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Via Corso Vittorio Emanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, senza ostacoli con mancanza di percorsi per disabili

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Duomo , 100 m numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....





Intestazione

57 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA
Esercizio commerciale non attivo

INDIRIZZO
Via Corso Vittorio Emanuele II

PROPRIETA'

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
28 08/04/22

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Percorso fruibile, senza ostacoli con mancanza di percorsi per disabili

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Piazza Duomo , 100 m numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare Raccordato Non Raccordato

Con Marciapiede Senza Marciapiede

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 300

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevo Sconnessa Sdruciolevo Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti Lievi Accentuate

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato

Cm. Numero Gradini.

Gradino Scala Rampa Servoscala

Elevatore Vertica Ascensore

Cm. 100 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'

< 60 60-130 > 130 Cm.

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

<80 >100 80-90 90-100

Note:

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala

Elevatore Verticale Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili


Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90


Presenti Non Presenti Note:

Note:

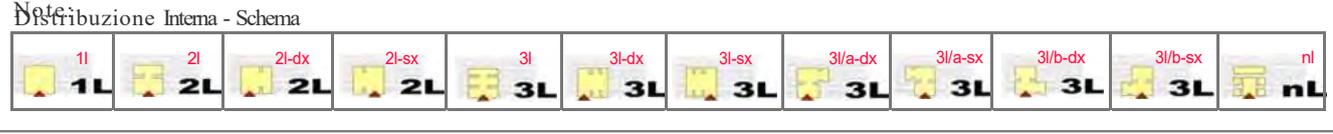

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

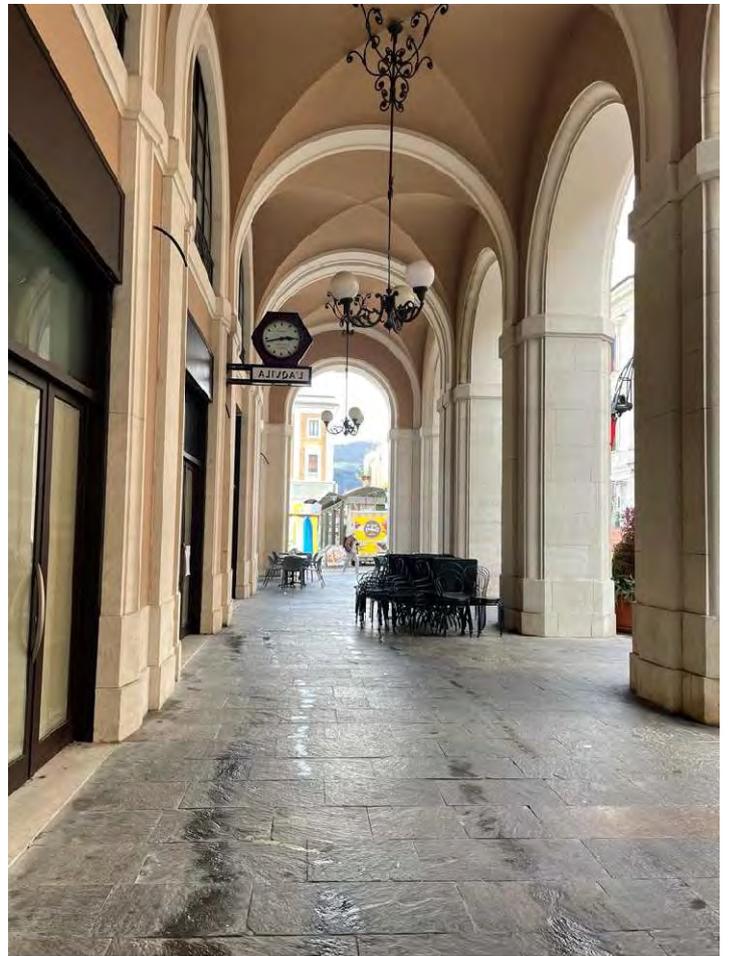



Intestazione

59 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA
Esercizio commerciale non attivo 24 08/04/2022

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Vittorio Fmanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, privo di ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Duomo .80m . numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Complanare Con Marciapiede < Cm 90 Cm. **300**

Garage Convenzionato Raccordato Senza Marciapiede > Cm 90

Riservato In Parcheggio Pubblico Non Raccordato

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevol Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Presenti

Sconnessa Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Non Presenti

Mancante Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Cm. **1** Gradino Elevatore Vertica

Secondario Numero **1** Scala Ascensore

Secondario Adattato Gradini. **1** Rampa Cm. **130**

Servoscala

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica < 60 Presente

Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola 60-130 Cm. **132** Non Presente

Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole > 130

Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Piano Terra Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Piano Rialzato

Piano Primo, Secondo, Ecc.

Su Più Piani

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille <80 >100 Note: _____

Segnaletica Braille E Sonora 80-90

Segnaletica Sonora 90-100

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Piano Rialzato Larghezza Cm:

Scala Verticale Piano Abbassato Profondita' Cm:

Rampa Ascensore Piano Rialzato Raccordato Ampiezza Porta:

Servoscala Pianno Terra Piano Terra Cm.

< 60

60-130

> 130

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Altezza In Cm. Presente

Raggiungibile Con Difficolta' Profondita' In Cm. Non Presente

Non Raggiungibile


31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Presenti Note: _____

Raggiungibile Con Difficolta' Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Non Presenti

Non Raggiungibile

Note:

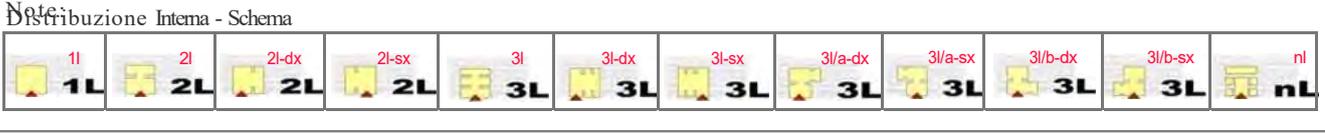

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



- Spazio Esterno
 Accesso alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem inf.
 Bagni

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Spazio Esterno
 Accesso alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Banca d'Italia

08/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, privo di ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Duomo, 150 m numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 302

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevoi
 Sconnessa Sdruciolevoile
 Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

Cm. 0
Numero Gradini. 0

Gradino Elevatore Vertica
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

< 60
 60-130
 > 130 Cm. 140

Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

< 80 > 100
 80-90
 90-100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



- Spazio Esterno
 Accesso alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Intestazione

63

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Banca d'Italia

1A

08/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, privo di ostacoli

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Duomo ,150 m numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato

Garage Convenzionato

Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare

Raccordato

Non Raccordato

Con Marciapiede

Senza Marciapiede

< Cm 90

> Cm 90

Cm.

302

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua

Non Sdruciolevo

Sconnessa

Sdruciolevo

Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti

Lievi

Accentuate

Presenti

Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale

Secondario

Secondario Adattato

Cm. 0

Numero

Gradini. 0

Gradino

Scala

Rampa

Servoscala

Elevatore Vertica

Ascensore

Cm. 92

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Apertura Automatica

Anta Unica Con Apertura Esterna

Anta Unica Con Apertura Interna

Doppia Anta Con Apertura Esterna

Doppia Anta Con Apertura Interna

Con Bussola

Girevole

A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60

60-130

> 130

Cm.

140

15/a Chiamata Condizionata

Presente

Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato

Piano Terra

Piano Rialzato

Piano Primo, Secondo, Ecc.

Su Più Piani

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

< Cm 90

> Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente

Segnaletica Braille

Segnaletica Sonora

Segnaletica Braille

E Sonora

<80

80-90

90-100

>100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino

Elevatore

Scala

Verticale

Rampa

Ascensore

Servoscala

Piano Rialzato

Piano Abbassato

Piano Rialzato Raccordato

Piano Terra

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

< 60

60-130

> 130

Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile

Raggiungibile Con Difficolta'

Non Raggiungibile

Altezza In Cm.

Profondita' In Cm.

Presente

Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile

Raggiungibile Con Difficolta'

Non Raggiungibile

Ampiezza Minima

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

< Cm 90

> Cm 90

Presenti

Non Presenti

Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Descrizione degli elementi rilevati:


.....
.....
.....
.....
.....



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

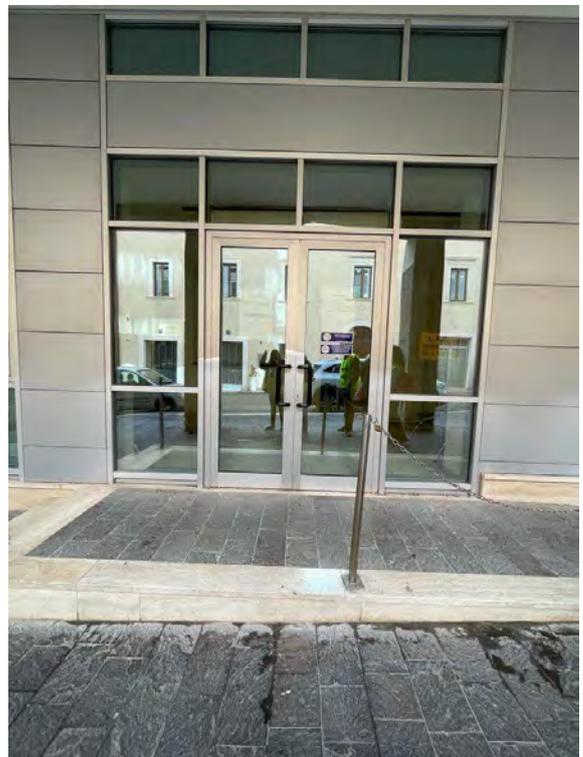

Intestazione

59 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA
Esercizio commerciale non attivo 24 08/04/2022

INDIRIZZO
Corso Vittorio Fmanuele II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Percorso fruibile, privo di ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.
Piazza Duomo .80m . numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Complanare Con MarciapiEDE < Cm 90 Cm. **300**

Garage Convenzionato Raccordato Senza MarciapiEDE > Cm 90

Riservato In Parcheggio Pubblico Non Raccordato

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non SdruciolevoL Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Presenti

Sconnessa SdruciolevoLE Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Non Presenti

Mancante Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Cm. **1** Gradino Elevatore VerticaLE Cm. **130**

Secondario Numero **1** Scala Ascensore Cm.

Secondario Adattato Gradini. **1** Rampa Servoscala

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Cifonofo Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica < 60 Presente

Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola 60-130 Cm. **132** Non Presente

Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole > 130

Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Piano Terra Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Piano Rialzato Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Piano Primo, Secondo, Ecc.

Su Più Piani

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora <80 >100 Note:

Segnaletica Braille 80-90

Segnaletica Sonora 90-100

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale Piano Rialzato Larghezza Cm: < 60

Scala Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Profondita' Cm: 60-130

Rampa Ascensore Piano Terra Ampiezza Porta: > 130

Servoscala Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Altezza In Cm. Presente

Raggiungibile Con Difficolta' Profondita' In Cm. Non Presente

Non Raggiungibile


31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Presenti Note:

Raggiungibile Con Difficolta' Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Non Presenti

Non Raggiungibile

Note:

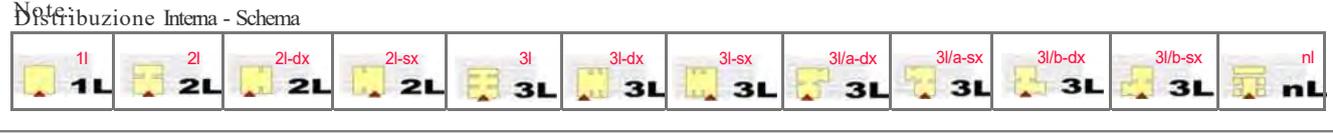

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



- Spazio Esterno
 Accesso alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem inf.
 Bagni

Intestazione

60 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA **Esercizio commerciale non attivo** 22 08/04/2022

INDIRIZZO **Corso Vittorio Emanuele II** N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
Percorso fruibile, privo di ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Piazza Duomo .80m . numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. **300**

6 Pavimentazione Continua Non Sdruciolevo Sconnessa Sdruciolevo Mancante
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini.
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Elevatore Vertica Scala Ascensore Rampa Servoscala
13 Ampiezza Aperture/a Cm. **130** Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100
21/a Aree di Attesa Note: _____


22 Collegamenti - Interni Gradino Elevatore Verticale Rampa Ascensore Servoscala
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note: _____

Note:

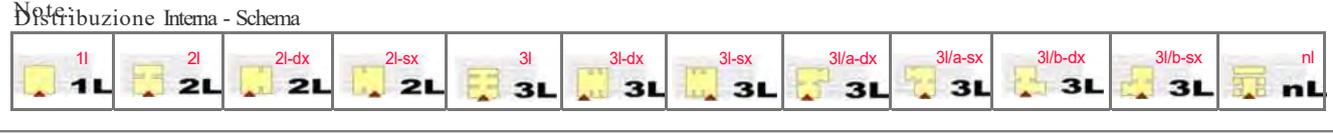

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Spazio Esterno
 Accesso alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Intestazione

63

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Banca d'Italia

1A

08/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, privo di ostacoli

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Duomo ,150 m numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato

Garage Convenzionato

Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare

Raccordato

Non Raccordato

Con Marciapiede

Senza Marciapiede

< Cm 90

> Cm 90

Cm.

302

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua

Non Sdruciolevol

Sconnessa

Sdruciolevole

Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti

Lievi

Accentuate

Presenti

Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale

Secondario

Secondario Adattato

Cm. 0

Numero

Gradini. 0

Gradino

Scala

Rampa

Servoscala

Elevatore Vertica

Ascensore

Cm. 92

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna

Anta Unica Con Apertura Interna

Doppia Anta Con Apertura Esterna

Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica

Con Bussola

Girevole

A Volonta'

< 60

60-130

> 130

Cm.

140

Presente

Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato

Piano Terra

Piano Rialzato

Piano Primo, Secondo, Ecc.

Su Più Piani

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

< Cm 90

> Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente

Segnaletica Braille

Segnaletica Sonora

Segnaletica Braille

E Sonora

<80

80-90

90-100

>100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino

Scala

Rampa

Servoscala

Elevatore

Verticale

Ascensore

Piano Rialzato

Piano Abbassato

Piano Rialzato Raccordato

Piano Terra

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

< 60

60-130

> 130

Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile

Raggiungibile Con Difficolta'

Non Raggiungibile

Altezza In Cm.

Profondita' In Cm.

Presente

Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile

Raggiungibile Con Difficolta'

Non Raggiungibile

Ampiezza Minima

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

Cm.

< Cm 90

> Cm 90

Presenti

Non Presenti

Note:

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

U.R.P.

9

08/04/2022

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso fruibile, privo di ostacoli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Corso Federico II. 4.5 m. numeri posti auto 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

 Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico Complanare Raccordato Non Raccordato Con Marciapiede Senza Marciapiede < Cm 90 > Cm 90

Cm.

308

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

 Continua Non Sdruciolevo Sconnessa Sdruciolevo Mancante Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

 Principale Secondario Secondario Adattato

Cm.

Numero

Gradini.

 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Vertica Ascensore

Cm.

75

Cm.

75

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60 60-130 > 130

Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente Non Presente

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

 Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

Ampiezza Minima

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

 < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

 Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Sonora Segnaletica Braille

E Sonora

 < 80 80-90 90-100 > 100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore

Verticale

 Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

 < 60 60-130 > 130

Cm.

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Altezza In Cm.

Profondita' In Cm.

 Presente Non Presente

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

 Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Ampiezza Minima

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

 < Cm 90 > Cm 90 Presenti

Non Presenti

Note:

Note:


Note Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

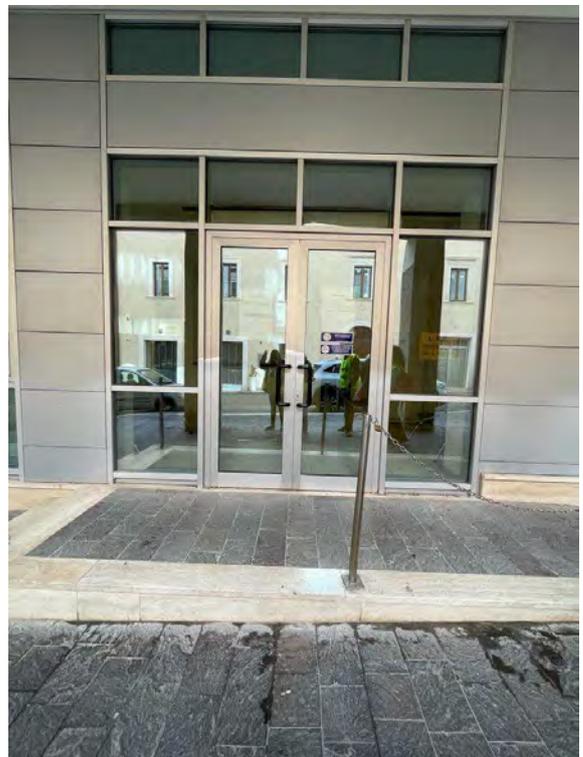

Intestazione

65

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

PREFETTURA 9 8/04/22

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno Percorso ottimale con presenza di rampa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. Frontale alla struttura a meno di 10 m dall'entrata, sono riservati 2 posti auto

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera


Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Bagni

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili


Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....

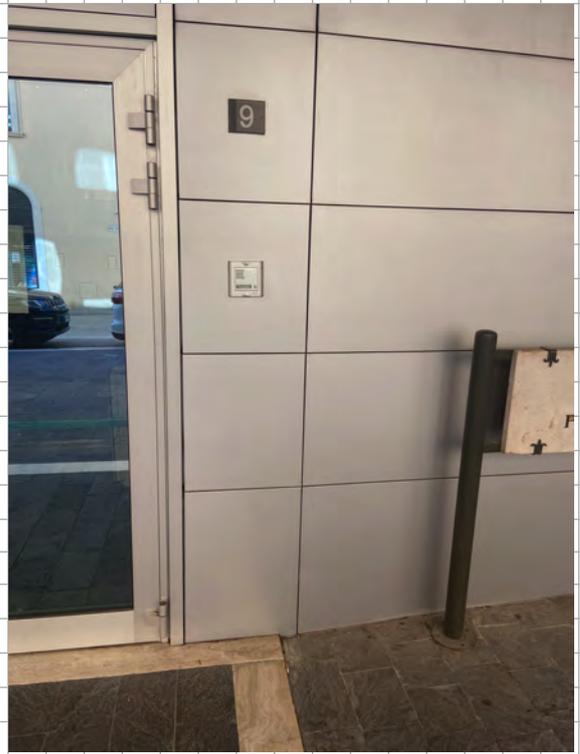

Intestazione

65

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

SPORTELLINO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

9 8/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso ottimale con presenza di rampa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare Raccordato Non Raccordato

Con Marciapiede Senza Marciapiede

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 100

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti Lievi Accentuate

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato

Cm. Numero Gradini. 0

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

Cm. 90 Cm. 90

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'

< 60 60-130 > 130 Cm. 145

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

< 80 80-90 90-100 > 100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

67

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE (Emporio 13)

13

8/04/22

INDIRIZZO

Corso Federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada. a 10 m dall'ingresso. posti 2

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 500

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10
Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90
Cm. 90

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

< 80 > 100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



- Spazio Esterno
 Accesso Alla Struttura
 Spazio Interno
 Totem Inf.
 Bagni

Intestazione

68

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE (Airone)

15

8/04/22

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

Corso Federico II

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada. a 15 m dall'ingresso. posti 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. 500

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

Cm. 5
Numero Gradini. 1

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

Cm. 100
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

< 60
 60-130
 > 130 Cm.

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

Segnaletica Braille E Sonora

< 80 > 100
 80-90
 90-100

Note:

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Ascensore
 Servoscala

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

69

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE (De smi)

15

8/04/22

INDIRIZZO

Corso Federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada. a 20 m dall'ingresso. posti 2

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 500

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 5
Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 100
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130
 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

< 80 > 100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

70

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE (Barber Lover) 8/04/22

INDIRIZZO Corso Federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati. Ubicato a bordo strada, a 20 m dall'ingresso, posti 2

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera


Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Bagni

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Note:



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

71

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE

21

8/04/22

INDIRIZZO

Corso Federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE

3 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'

4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada, a 25 m dall'ingresso, posti 2

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm. **500**

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. **5**
Numero Gradini. **1**

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. **90**
Cm. **90**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

< 80 > 100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

72

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE

25

8/04/22

INDIRIZZO

Corso Federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso disagiata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada, a 25 m dall'ingresso, posti 2

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato
 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede
 < Cm 90
 > Cm 90 Cm. **500**

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate
 Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
Cm. **10**
Numero
Gradini. **1**
 Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala
Cm. **90**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A volonta'
 < 60
 60-130 Cm.
 > 130
 Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani
Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora
 <80 >100
 80-90
 90-100
Note: _____

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:
 < 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile
Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.
 Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile
Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
 Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note: Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

73

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

STRUTTURA COMMERCIALE

8/04/22

INDIRIZZO

Corso Federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Percorso semplice con qualche ostacolo

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Ubicato a bordo strada, in prossimita' dell'ingresso, 1 posto auto riservato

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm. 100

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0 Numero Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

< 80 > 100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale Scala Rampa Ascensore Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note:

Distribuzione Interna - Schema



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descrizione degli elementi rilevati:

.....
.....
.....
.....
.....



Intestazione

74 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

bancomat

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 205

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 5 Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm. 0.90

15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa Note:

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. 94 Profondita' In Cm. 33

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente


Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:

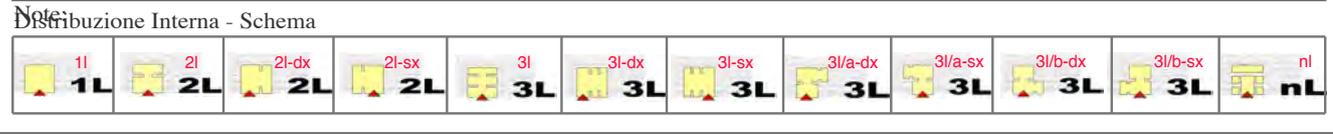

Intestazione

75 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

intesa san paolo

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm. 205

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 16.5 Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a Cm. 120

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm. 1.10

15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa Note: _____

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: _____ Profondità Cm: _____ Ampiezza Porta: _____

25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm. _____

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. _____ Profondità In Cm. _____

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente


Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note: _____

Note: _____

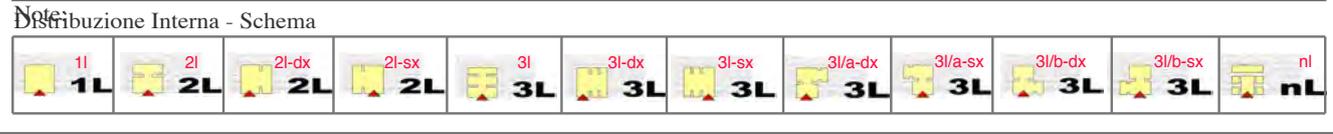

Intestazione

76 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

13 Ampiezza Aperture/a Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volontà'

15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa Note: il locale non è locato

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore

23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente


Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:

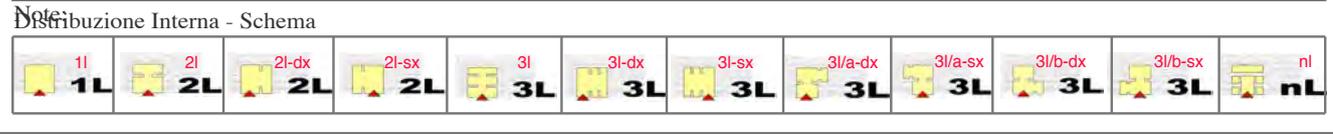

77

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

il girasole

41

INDIRIZZO

corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondità

 Altezza In Cm.
 Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Non Presenti
 Note: _____

Note:

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

78 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

trieste

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno
il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="176"/>
---	--	---	---

6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua <input checked="" type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
--	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="4"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="0.96"/> Cm. <input type="text" value="0.48"/>
--	---	--	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--	---

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
--	---	------------------------------------

22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
---	--	---	--


Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondità In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	--	---

Bagni

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti Note: _____ <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---

Note:



79

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

home philosophy

44

INDIRIZZO

corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 < 80
 80-90
 90-100
 > 100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondità

 Altezza In Cm.
 Profondità In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Note: _____
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

80 Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

caffè cloè 47

INDIRIZZO

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno
il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Con Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="176"/>
---	--	---	---

6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua <input checked="" type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
--	---	---	--

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="2.4"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="0.96"/> Cm. <input type="text" value="0.48"/>
--	---	--	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
--	--	--	---

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

20 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
--	---	------------------------------------

22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
---	--	--	--


Accessori

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

Bagni

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti Note: _____ <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	---

Note:



Intestazione

81 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

100 montaditos 49

INDIRIZZO

corso Vittorio emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

PROPRIETA'

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90
Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti
Note: _____

Note: _____

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

82

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

ingresso abitazione

INDIRIZZO

corso Vittorio Emanuele 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

il percorso è praticabile con difficoltà a causa del transito delle autovetture

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

l'ingresso dell'abitazione è posto lungo il corso Vittorio Emanuele, ha un solo posto pubblico riservato ai disabili

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volontà'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondità'

Altezza In Cm.
Profondità' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90


34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note: _____


Note: _____


Note Distribuzione Interna - Schema



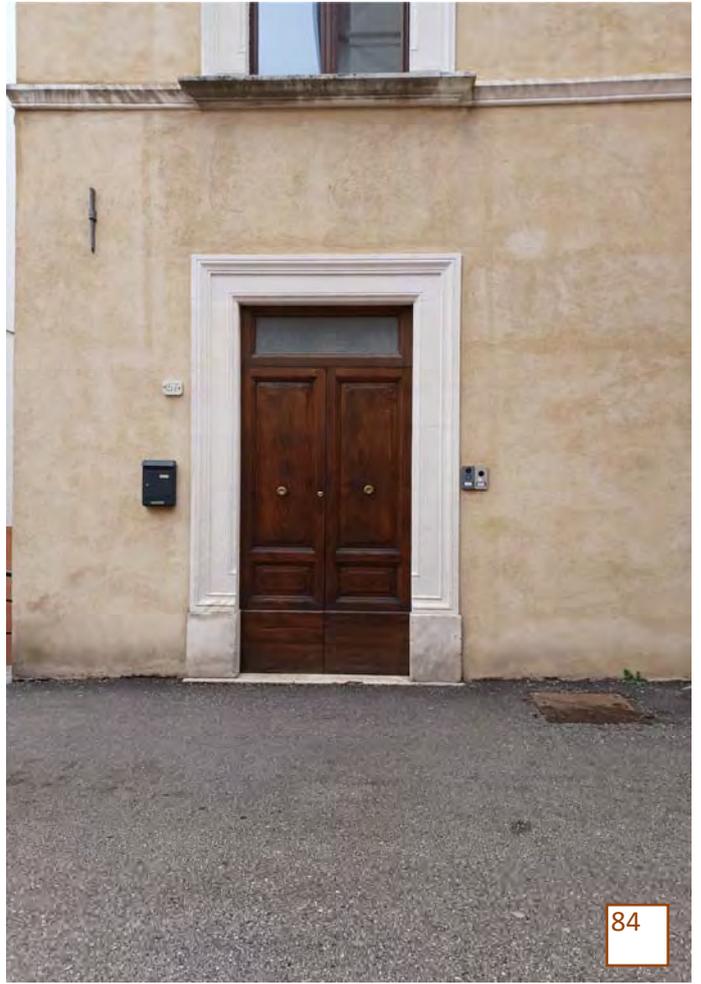



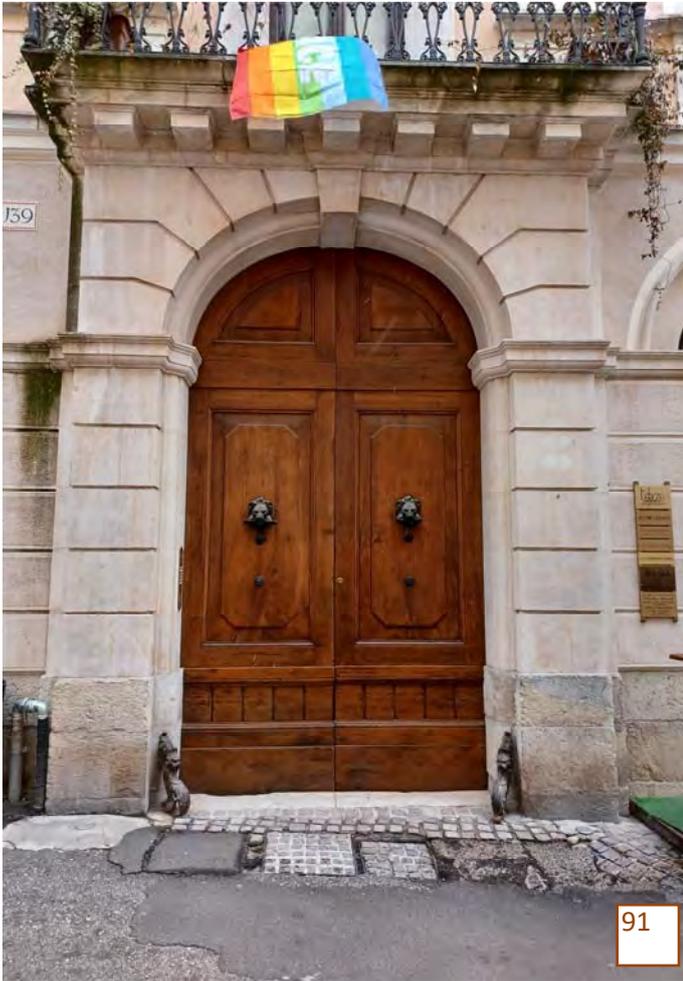

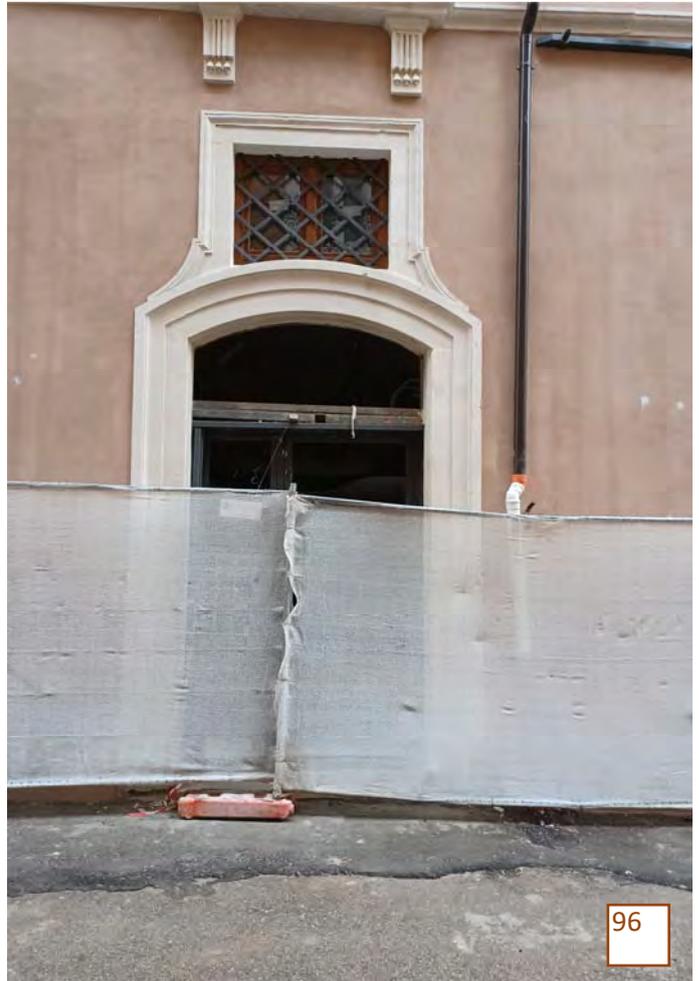














119



120



121

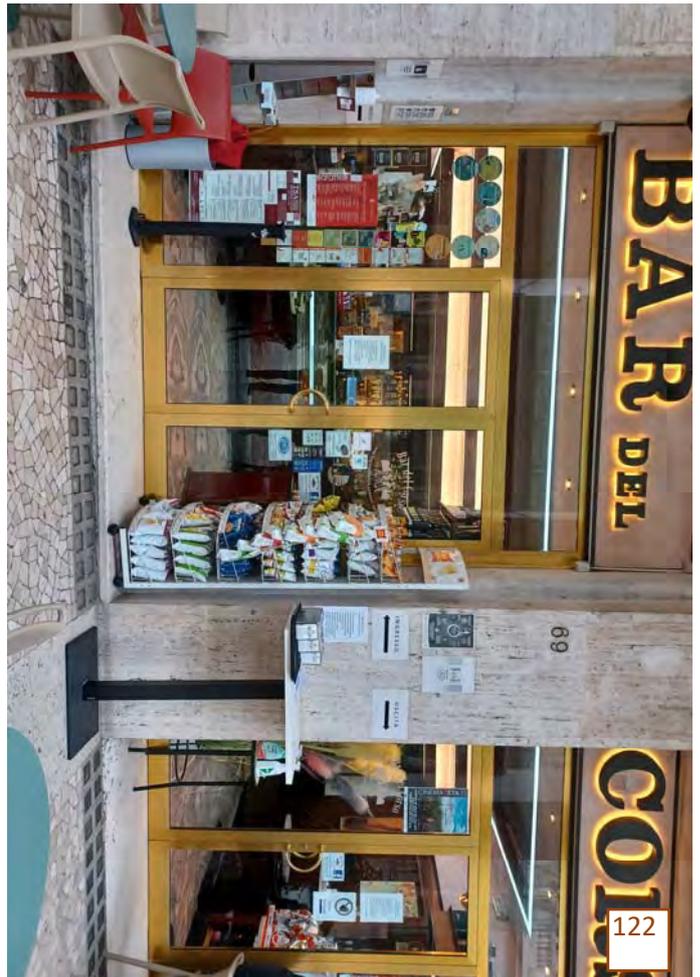

122





127




128




129



130

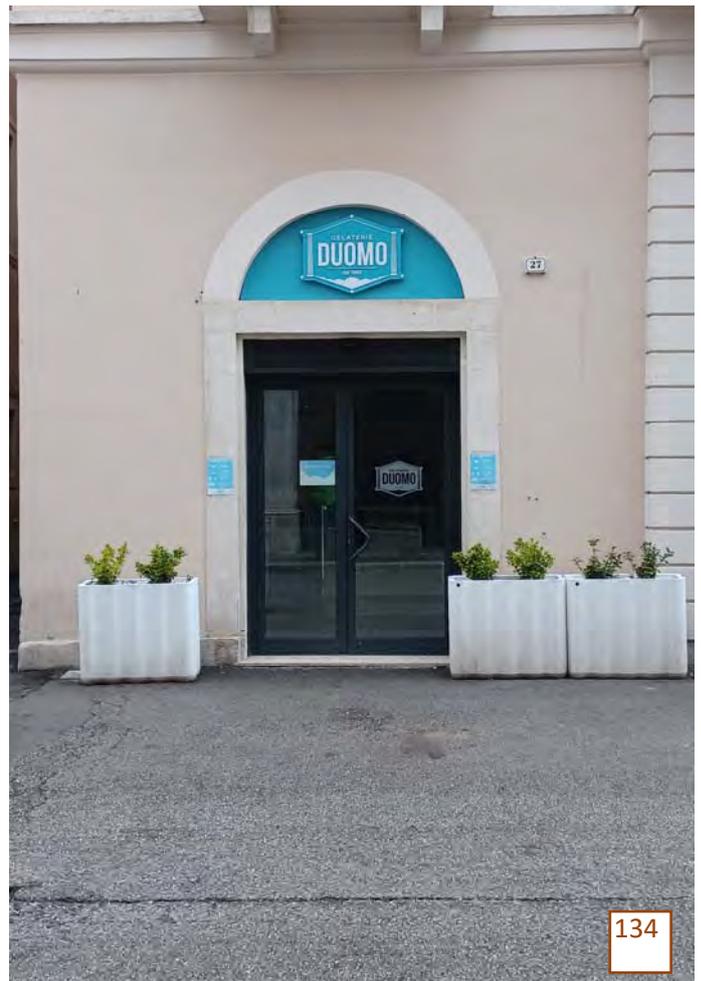

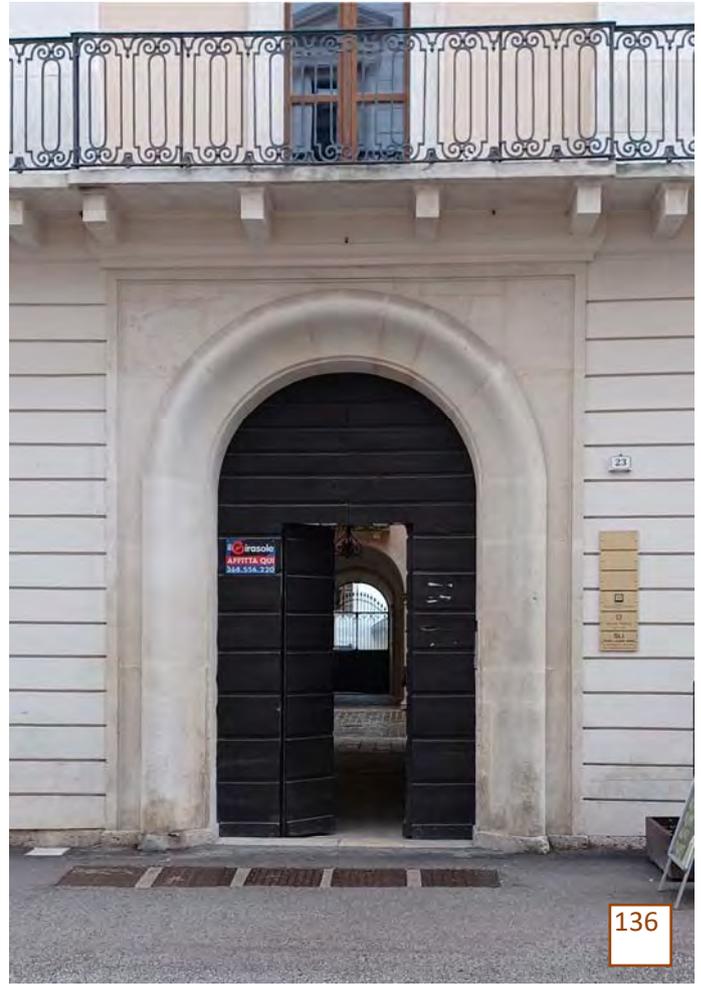





143



144



145



146









159



160



161



162






167



168



169

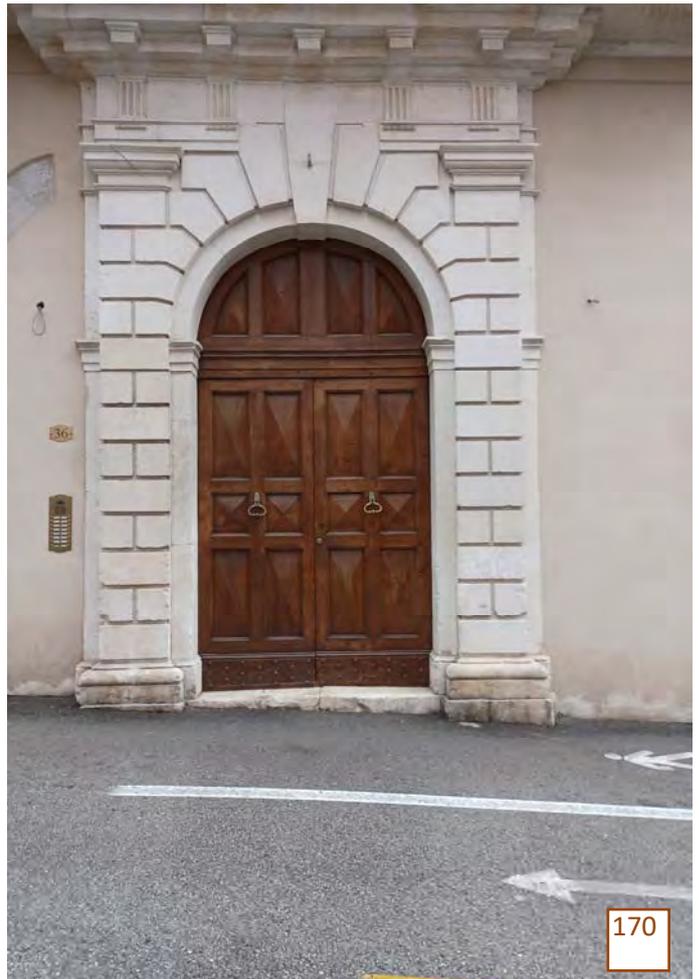

170










183



184



185

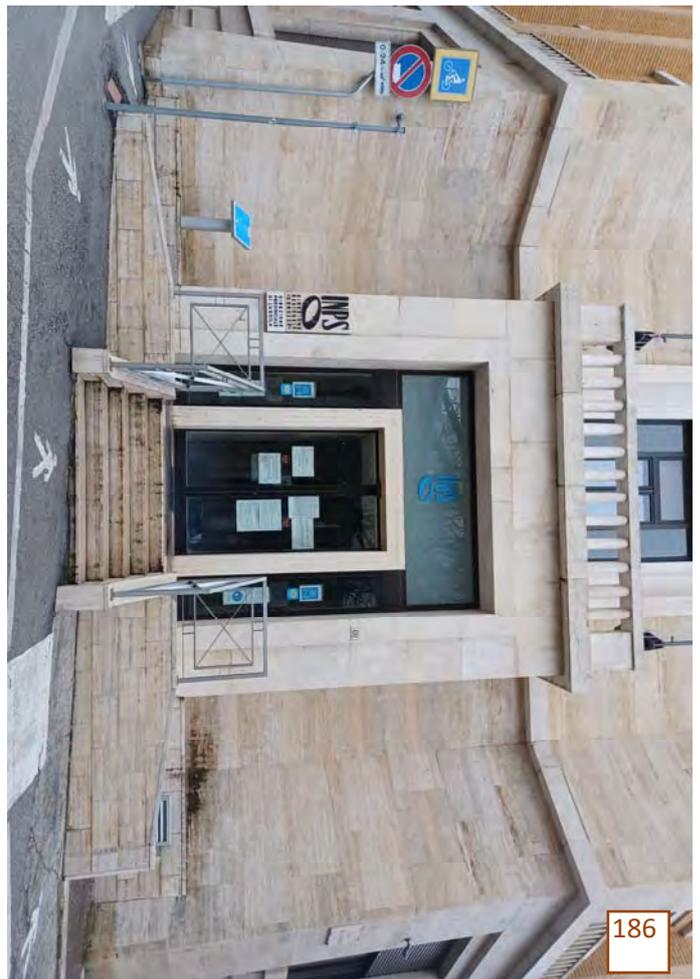

186





191

Intestazione

159

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

03-05-2022

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico Complanare Raccordato Non Raccordato Con Marciapiede Senza Marciapiede < Cm 90 > Cm 90 Cm. []

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Cm. [73] < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta' < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora <80 80-90 90-100 >100 Note: []

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra Larghezza Cm: [] Profondita' Cm: [] Ampiezza Porta: [] < 60 60-130 > 130 Cm. []

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Altezza In Cm. [] Profondita' In Cm. [] Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Presenti Non Presenti Note: []

Note:

NON CI E' STATO POSSIBILE SVOLGERE IL RILIEVO PERCHE' L'ATTIVITA' E' SOTTOPOSTA A RISTRUTTURAZIONE

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

160

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INDIRIZZO

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

03-05-2022

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

4 Tipologia Percorso/i

5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico Complanare Raccordato Non Raccordato Con Marciapiede Senza Marciapiede < Cm 90 > Cm 90 Cm. []

6 Pavimentazione

7 Dislivelli Sul Percorso

8 Pendenze Affaticanti

9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Cm. 73 < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

15 Altezza Citofono Campanello

15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta' < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

21 Altezza Bancone

21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora < 80 80-90 90-100 > 100 Note: []

22 Collegamenti - Interni

23 Localizzazione Ascensore

24 Ascensore: Dimensioni

25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra Larghezza Cm: [] Profondita' Cm: [] Ampiezza Porta: [] < 60 60-130 > 130 Cm. []

Accessori

27 Raggiungibilita'

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Altezza In Cm. [] Profondita' In Cm. [] Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Presenti Non Presenti Note: []

Note:

NON CI E' STATO POSSIBILE SVOLGERE IL RILIEVO PERCHE' L'ATTIVITA' E' SOTTOPOSTA A RISTRUTTURAZIONE

Note: Distribuzione Interna - Schema







Intestazione

163

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Touring club italiano 18

INDIRIZZO

corso Federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

E presente un gradino all'entrata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Posti auto disabili difonte

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico Complanare Raccordato Non Raccordato Con Marciapiede Senza Marciapiede < Cm 90 > Cm 90 Cm. []

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato Cm. 10 Numero Gradini. 1 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Cm. 97 Cm. []

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta' < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora <80 >100 80-90 90-100 Note: []

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra Larghezza Cm: [] Profondita' Cm: [] Ampiezza Porta: [] < 60 60-130 > 130 Cm. []

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Altezza In Cm. [] Profondita' In Cm. [] Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Presenti Non Presenti Note: []

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

164

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Tabaccheria

INDIRIZZO

Corso Federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

E diviso da un gradino all'entrata

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Distanza ravvicinata ai posti auto per disabili

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note: _____

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

165

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Mazzitti 24

INDIRIZZO

Corso Federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

E presente un gradino all'entrata

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

Posti auto disabili difronte

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema



1 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**
 Sala Principale
 Sala di Attesa
 Altro ambiente

STRUTTURA

fondazione cassa di risparmio

196

08/04/2022

INDIRIZZO

Corso Vittorio Emanuele

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

 1 ACCESSIBILE
 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno

Strada pubblica asfaltata

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

Piazza Batt. degli alpini

2 Tipologia Parcheggio

 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

 Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione

 Continua
 Sconnessa
 Mancante
 Non Sdruciolevole
 Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

 Presente
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione

 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

 <80
 80-90
 90-100
 >100

21/a Aree di Attesa

 Note: _____

22 Collegamenti - Interni

 Gradino
 Elevatore Verticale
 Scala
 Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

 < 60
 60-130
 > 130
 Cm.

27 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

 Altezza In Cm.
 Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

 Presente
 Non Presente

31 Raggiungibilita'

 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

 Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

 Presenti
 Non Presenti
 Note: _____

Note:

Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

179 **Struttura : Esercizio Commerciale Generico**

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

Armenia Gioielli 54 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 60/70 m

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:
abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso

Note: Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

180

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

PLAYWOOD OUTLET 56 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 60/70 m

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale Scala Rampa Ascensore Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note: abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso

Note: Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

181

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INGRESSO A GALLERIA COMMERCIALE 58 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 60/70 m

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:
la porta non è presente perchè si tratta di un portale/arco

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

182

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

LE ROI OUTLET 60 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 50/60 m

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico Complanare Raccordato Non Raccordato Con Marciapiede Senza Marciapiede < Cm 90 > Cm 90 Cm. []

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Non Presenti Lievi Accentuate Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale Secondario Secondario Adattato Cm. 7.5 Numero Gradini. 1 Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Cm. 97

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A volonta' < 60 60-130 > 130 Cm. [] Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora < 80 > 100 80-90 90-100 Note: []

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra Larghezza Cm: [] Profondita' Cm: [] Ampiezza Porta: [] < 60 60-130 > 130 Cm. []

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Altezza In Cm. [] Profondita' In Cm. [] Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 Presenti Non Presenti Note: []

Note: abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso.

Note: Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

183

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

BIAGI 62 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 50 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare Raccordato Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole Sconnessa Sdruciolevole Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti Lievi Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale Secondario Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 9.5 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 97

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60 60-130 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Braille Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100 80-90 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale Scala Ascensore Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm. Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti Note:

Note: abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso.

Note: Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

184

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INPS 64 03/05/22

INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

corso federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 40 m circa

2 Tipologia Parcheggio Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico
3 Collegamento Parcheggio - Percorso Complanare Raccordato Non Raccordato
4 Tipologia Percorso/i Con Marciapiede Senza Marciapiede
5 Larghezza Minima Percorso < Cm 90 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione Continua Sconnessa Mancante Non Sdruciolevole Sdruciolevole
7 Dislivelli Sul Percorso Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
8 Pendenze Affaticanti Non Presenti Lievi Accentuate
9 Ostacoli Sul Percorso Presenti Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso Principale Secondario Secondario Adattato
11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 16.5 Numero Gradini. 1
12 Superamento Dislivello Di Ingresso Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
13 Ampiezza Aperture/a Cm. 99 Cm. 99

14 Caratteristica Porte Di Ingresso Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volonta'
15 Altezza Citofono Campanello < 60 60-130 > 130 Cm.
15/a Chiamata Condizionata Presente Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione Piano Interrato Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc. Su Più Piani
17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
19 Dislivelli Interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Braille E Sonora Segnaletica Sonora
21 Altezza Bancone <80 >100 80-90 90-100
21/a Aree di Attesa Note:

22 Collegamenti - Interni Gradino Scala Rampa Servoscala Elevatore Verticale Ascensore
23 Localizzazione Ascensore Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra
24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:
25 Altezza Pulsantiera < 60 60-130 > 130 Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. Profondita' In Cm.
30 Sistema Di Lettura Non Vedenti Presente Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita' Raggiungibile Raggiungibile Con Difficolta' Non Raggiungibile
32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90
34 Presenza Di Ausili Presenti Non Presenti Note:

Note:
abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso.



Intestazione

185

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INPS 66 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE

PROPRIETA'

2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantita' Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 40 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:
abbiamo fatto il possibile dall'esterno poiche abbiamo trovato il negozio chiuso.

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

186

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

INPS 68 03/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 30 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130
 > 130 Cm.

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note: _____

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

187

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

banca monte dei paschi 70 10/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza con marciapiede con rampe

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 20 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA
 AFFITTASI UFFICI: /
INDIRIZZO N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo
 corso federico II 1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 PROPRIETA' 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Descrizione Percorso Esterno - Interno
 strada in lieve pendenza con marciapiede con rampe

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 distanza del parcheggio dall'ingresso di 30 m circa

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input checked="" type="checkbox"/> Con Marciapiede <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede	5 Larghezza Minima Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua <input checked="" type="checkbox"/> Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="13"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="100"/> Cm. <input type="text"/>
--	--	---	--

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citofono Campanello <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 Cm. <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> > 130	15/a Chiamata Condizionata <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
--	---	---	---

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	---	--


20 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	21 Altezza Bancone <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> >100 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100	21/a Aree di Attesa Note: _____
---	---	------------------------------------

22 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> < 60 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> > 130 Cm. <input type="text"/>
---	--	--	--

27 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	28-29 Altezza Comandi - Profondita' Altezza In Cm. <input type="text"/> Profondita' In Cm. <input type="text"/>	30 Sistema Di Lettura Non Vedenti <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente
---	---	---

31 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	34 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti Note: _____ <input type="checkbox"/> Non Presenti
---	---	--

Note: _____

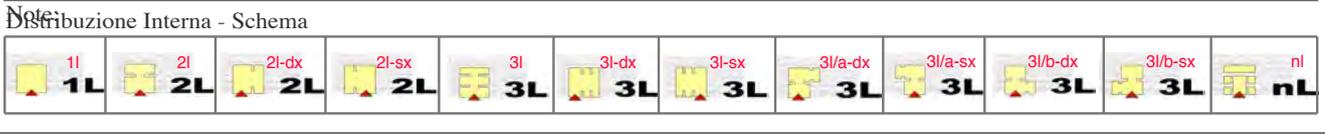

Intestazione

189

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

GRAND'HOTEL 74 10/05/22

INDIRIZZO corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA' 1 ACCESSIBILE 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 3 NON ACCESSIBILE 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza con marciapiede con rampe

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 40 m circa

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i 5 Larghezza Minima Percorso

6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli Sul Percorso

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citofono Campanello 15/a Chiamata Condizionata

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione 17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

20 Segnaletica Per Non Vedenti 21 Altezza Bancone 21/a Aree di Attesa

22 Collegamenti - Interni 23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera

Accessori

27 Raggiungibilita' 28-29 Altezza Comandi - Profondita' 30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Bagni

31 Raggiungibilita' 32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 34 Presenza Di Ausili

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

190

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

76 10/05/22

INDIRIZZO

corso federico II

N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza con marciapiede con rampe

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 30 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note: _____
PRESENTE

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note: _____
 Non Presenti

Note:

Note Distribuzione Interna - Schema



Intestazione

191

Struttura : Esercizio Commerciale Generico

Sala Principale Sala di Attesa Altro ambiente

STRUTTURA

LA GROTTA DI ALIGI OSTERIA 78 10/05/22

INDIRIZZO

corso federico II N° CIV. / ESP. / COL. DATA Rilievo

PROPRIETA'

1 ACCESSIBILE 3 NON ACCESSIBILE
 2 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 4 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO

Spazio Esterno

Descrizione Percorso Esterno - Interno

strada in lieve pendenza con marciapiede con rampe

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

distanza del parcheggio dall'ingresso di 20 m circa

2 Tipologia Parcheggio

Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parcheggio - Percorso

Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

Con Marciapiede
 Senza Marciapiede

5 Larghezza Minima Percorso

< Cm 90
 > Cm 90 Cm.

6 Pavimentazione

Continua Non Sdruciolevole
 Sconnessa Sdruciolevole
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli Sul Percorso

Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso

Principale
 Secondario
 Secondario Adattato

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volonta'

15 Altezza Citofono Campanello

< 60
 60-130 Cm.
 > 130

15/a Chiamata Condizionata

Presente
 Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione

Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

20 Segnaletica Per Non Vedenti

Non Presente Segnaletica Braille E Sonora
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora

21 Altezza Bancone

<80 >100
 80-90
 90-100

21/a Aree di Attesa

Note:
PRESENTE

22 Collegamenti - Interni

Gradino Elevatore Verticale
 Scala Ascensore
 Rampa

23 Localizzazione Ascensore

Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

< 60
 60-130
 > 130
Cm.

Accessori

27 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

28-29 Altezza Comandi - Profondita'

Altezza In Cm.
Profondita' In Cm.

30 Sistema Di Lettura Non Vedenti

Presente
 Non Presente

Bagni

31 Raggiungibilita'

Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

32-33 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

34 Presenza Di Ausili

Presenti Note:
 Non Presenti

Note:

Distribuzione Interna - Schema

